

شماره: ۱۰۰/۹۰۵۲۷/۱۴۰۳

تاریخ: ۲۹/۱۱/۱۴۰۳

پیوست:



جمهوری اسلامی ایران

وزارت نیرو

وزیر

بسمه تعالیٰ

شرکت مدیریت منابع آب ایران و کلیه شرکت‌های آب منطقه‌ای
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
سازمان آب و برق خوزستان

موضوع: ابلاغ ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران (بازنگری اول)

باسلام؛

در اجرای وظایف حاکمیتی وزارت نیرو برای تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب و آبفا و استقرار نظام فنی و اجرایی کشور در این صنعت و نیز تأکید قانونی مبنی بر بررسی تمام طرح‌های در دست اجرا به استناد جزء (۱) بند (ج) ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به پیوست اولین نسخه بازنگری «ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران» با شماره ۳۷۸-الف که توسط کارگروهی مشکل از نخبگان و متخصصین بین‌بخشی و طی نشست‌های هماندیشی و اخذ نظرات و دیدگاه‌های نهادها و کارشناسان ذیر ربط در سطوح و نوبت‌های مختلف آماده شده است، با رعایت شرایط و ضرورت‌های زیر جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

۱- انتخاب سیلاب‌های طراحی برای سدهای در دست مطالعه و طراحی مطابق با ضوابط ابلاغی صورت گیرد و مهندسین مشاور طرف قرارداد موظفند نتایج مطالعات خود را در انتخاب سیلاب طراحی با این ضوابط مطابقت دهند.

۲- درخصوص طرح‌هایی که در دست اجرا بوده و پیشرفت فیزیکی آن‌ها در حدی است که امکان تطبیق با ضوابط و معیارهای ابلاغی را دارند، سیلاب‌های طراحی اصلاح و مطابق با شرایط جدید مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار گیرند. در غیر این صورت با تهیه گزارش لازم پیشنهادها از سوی مشاوران یا پیمانکاران به منظور ایجاد تطبیق با ضوابط جدید ارائه گردد. مسئولیت تشخیص و حل وفصل این ضرورت به عهده رؤسای حوضه‌های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران خواهد بود.

۳- شرکت‌های آب منطقه‌ای موظفاند ظرف یک سال از این ابلاغ، ضوابط و معیارهای انتخاب سیلاب طراحی برای سدهای در دست بهره‌برداری را با ضوابط جدید تطبیق داده و نتایج مربوطه را به همراه پیشنهادهای خود به حوضه‌های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران نمایند.

۴- شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است ضمن دریافت گزارش سالانه در مورد نحوه به کار گیری ضوابط و اثرات آن، پس از طی یک دوره پنج ساله ضوابط ابلاغی را بر حسب کسب تجربیات اجرایی و بازخوردهای فنی و تحولات علم و فناوری مورد تجدیدنظر قرار دهد.

شایان ذکر است دسترسی به ضوابط مورد اشاره از طریق درگاه طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور به نشانی waterstandard.wrm.ir نیز امکان پذیر می‌باشد. این ضوابط از تاریخ ابلاغ، جایگزین «ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران» ابلاغی طی نامه شماره ۹۳/۱۳۶۴۱/۳۱/۱۰۰ مورخ ۹۳/۱۳۹۳/۰۲/۱۲ می‌گردد.

Abbas Ali Abadi

رونوشت:
- جناب آقای دکتر وکیلی رئیس محترم امور نظام فنی و اجرایی سازمان برق‌آب ایران
استحضار


وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران
دفتر توسعه نظامهای فنی، پژوهشداری
و دیسپاچیتک برق آبی




ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران

(بازنگری اول)

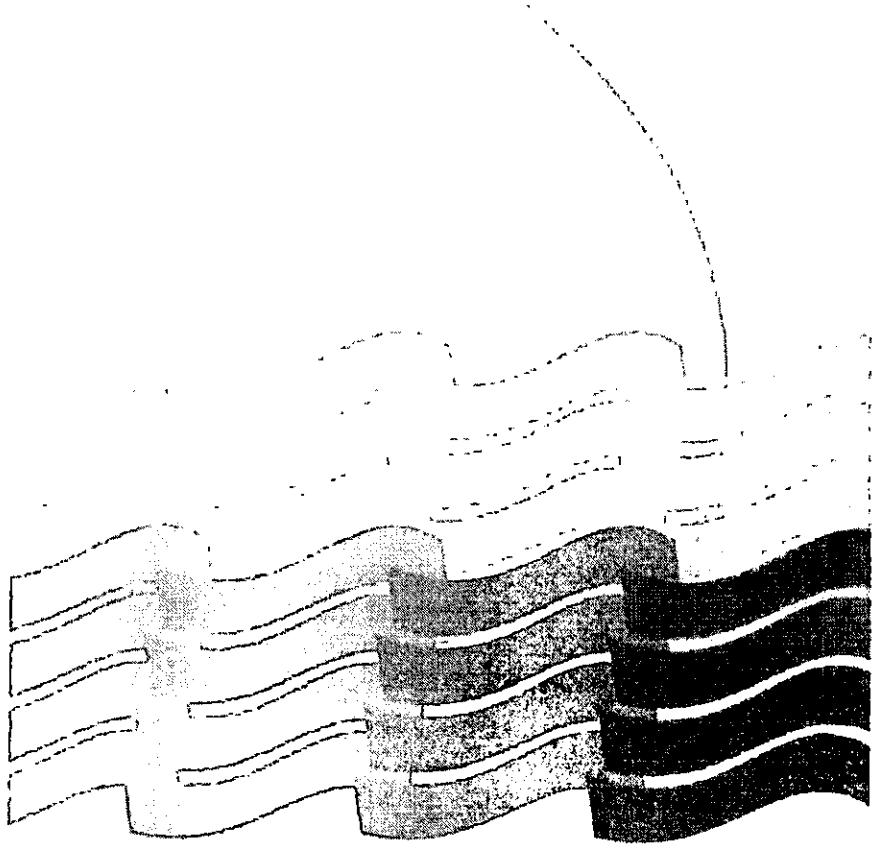

آذر ماه ۱۴۰۳

ضابطه شماره ۳۷۸-الف

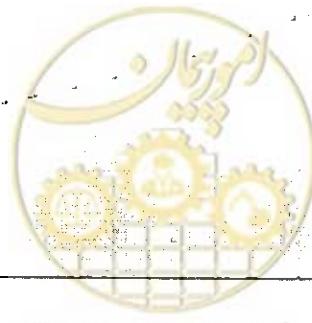

ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران

(بازنگری اول)

آذر ماه ۱۴۰۳

ضابطه شماره ۳۷۸ - الف



به نام خدا

پیشگفتار

امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردها و آثار اقتصادی ناشی از به کارگیری مناسب و مستمر آنها در پیشرفت جوامع، تهیه و کاربرد آنها را ضروری و اجتنابناپذیر ساخته است. نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهان امروز، تهیه ضوابط، معیارها و استانداردها در هر زمینه به مجامع فنی - تخصصی واگذار شده است.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، تهیه استاندارد در بخش آب و آبفا به منظور استفاده کارآمد از منابع آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و از این رو طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور برای نیل به این هدف، با مشخص کردن رسته‌های اصلی صنعت آب و آبفا اقدام به تشکیل مجامع علمی - تخصصی با عنوان کمیته‌های تخصصی نموده که نظارت بر تهیه این استانداردها را به عهده دارند.

استانداردهای صنعت آب و آبفا با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین می‌گردد:

- استفاده از تخصص‌ها و تجارب کارشناسان و صاحب‌نظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی

- استفاده از منابع و مأخذ معتبر و استانداردهای بین‌المللی

- بهره‌گیری از تجارب دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و

ساخت

- ایجاد هماهنگی در مراحل تهیه، اجرا، بهره‌برداری و ارزشیابی طرح‌ها

- پرهیز از دوباره‌کاری‌ها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور

- توجه به اصول و موازین مورد عمل سازمان ملی استاندارد ایران و سایر موسسات معتبر تهیه‌کننده استاندارد

طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور به منظور تسهیل در امر استفاده از استانداردها، تدوین و یا

ترجمه نشریات و کتب تخصصی مرتبط با استانداردها را نیز در دستور کار خود داشته و نشریه حاضر در راستای نیل به این هدف تهیه شده است.

آگاهی از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظرانی که فعالیت آنها به نوعی در ارتباط با تهیه استانداردهای صنعت آب و

آبفا می‌باشد، موجب امتنان خواهد بود.



تهیه و کنترل «ضوابط انتخاب سیالاب طراحی سدهای بزرگ ایران»

[ضابطه شماره ۳۷۸-الف]

اعضاي گروه تدوين کننده:

کامران امامی	شرکت مهندسان مشاور کریت کارآ	دکتراي مهندسي عمران - آب
عباسقلی جهانی	کارشناس آزاد	فوقليسانس مهندسي آبشناسي-آبهای سطحي
محمدطاهر طاهری بهبهانی	شرکت مهندسين مشاور توان آب	فوقليسانس مهندسي منابع آب (هيدروليک)
امير فريدمجتهاي	شرکت توسعه منابع آب و نيريوي ايران	فوقليسانس مهندسي عمران - آب
عباس محمديان	شرکت مهندسين مشاور آبفن	فوقليسانس مهندسي عمران - سازه

اعضاي گروه تاييد کننده (كميه تحصصي سد و تونلهای انتقال طرح تهييه ضوابط و معيارهای فني صنعت آب کشور):

فرهاد ايمانشعار	شرکت مديريت منابع آب اiran	دکتراي مهندسي عمران - آب
علي محمد حسين نژاد	شرکت ساختماني اوبيول	فوقليسانس مديريت پروژه و ساخت
رضا راستي اردكاني	دانشگاه شهيد بهشتی - پرديس فني و دکتراي مهندسي عمران - زلزله مهندسي شهيد عباسپور	دانشگاه شهيد بهشتی - پرديس فني و دکتراي مهندسي عمران - زلزله
غلامرضا رستمي	شرکت مديريت منابع آب اiran	فوقليسانس زمينشناسي
محمد رضا عسکري	شرکت مهندسين مشاور بندآب	دکتراي مهندسي عمران
امير فريدمجتهاي	شرکت توسعه منابع آب و نيريوي اiran	فوقليسانس مهندسي عمران - آب
نجمه فولادي	شرکت مديريت منابع آب اiran	فوقليسانس مهندسي عمران - مهندسي آب
عباس محمديان	شرکت مهندسين مشاور آبفن	فوقليسانس مهندسي عمران - سازه



فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	مقدمه
۳	۱- طبقه‌بندی اینمنی سدهای بزرگ ایران در برابر سیلاب
۳	۲- سیلاب طراحی و آزمون اینمنی سدهای ایران
۵	۳- انتخاب سیلاب برای طراحی پروفیل سرریز، سامانه انتقال و انرژی‌گیر
۵	۴- ضوابط مربوط به اینمنی هیدرولوژیکی سدهای احداث شده
۵	۵- روش‌های محاسباتی سیلاب
۶	۶- سرریزهای دریچه‌دار و آزاد
۸	۷- تراز اولیه سطح آب مخزن
۸	۸- روش‌های غیرسازه‌ای کاهش ریسک
۹	۹- تاسیسات تخلیه‌کننده سیلاب
۹	۱۰- ارتفاع آزاد
۱۰	۱۱- سیلاب طراحی سامانه انحراف موقت رودخانه در حین ساخت

فهرست جدول‌ها

صفحه	عنوان
۳	جدول ۱- طبقه‌بندی سدهای بزرگ ایران
۴	جدول ۲- سیلاب‌های طراحی و آزمون اینمنی سدهای بزرگ ایران
۹	جدول ۳- حداقل ارتفاع آزاد لازم برای سدهای با سرریز آزاد



مقدمه

«ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران» در سال ۱۳۹۳ توسط وزیر محترم وقت نیرو طی نامه شماره ۹۳/۱۳۶۴۱/۳۱/۱۰۰ مورخ ۹۳/۱۳۶۴۱/۳۱/۱۳ جهت اجرا به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ گردید. در بند چهار این ابلاغیه تصریح شده: «مدت زمان اجرای آزمایشی ضوابط ابلاغی برای پنج سال تعیین می‌گردد. دفتر استانداردها و طرح‌های آب و آبفا موظف است با کسب تجربیات اجرایی این ضوابط در طول پنج سال آتی، نسبت به تجدید نظر و انجام اصلاحات لازم در پایان دوره پنج ساله اقدام نماید.»

در اجرای این بند از ابلاغیه، دفتر استانداردها و طرح‌های آب و آبفا، تهیه و تدوین بازنگری اول را در انقضای زمان ابلاغیه، از اواسط سال ۱۳۹۸ در دستور کار خود قرار داد. برای این منظور ضمن نظرخواهی گسترده از شرکت‌های مهندسین مشاور، کارفرمایان، دانشگاهیان و به طور کلی خبرگان بخش آب درباره تجربیات حاصل از به کارگیری ضوابط مذکور و طبقه‌بندی آن‌ها، نسبت به سازمان‌دهی کارگروه بازبینی ضوابط، عدماً متشكل از اعضای کارگروه تهیه کننده نسخه اولیه و با اضافه نمودن نفرات خبره جدید اقدام نمود.

کارگروه تشکیل شده در بدو شروع به کار خود در شهریور ماه ۱۳۹۸ یک گردهمایی تحت عنوان «نشست هماندیشی بررسی بازنگری ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران» با حضور و مشارکت جمع بزرگی از کاربران ضوابط مذکور در سطوح مختلف کارشناسی، کارفرمایی و دانشگاهیان برگزار نمود. مجموعه حاصل از نظرخواهی دفتر استانداردها و طرح‌های آب و آبفا و همچنین جمع‌بندی نظرات ارزشمند ارائه شده در نشست هماندیشی، مبنای ارزیابی و بازبینی ضوابط قرار داده شد. کارگروه مذکور بعد از برگزاری نشست فوق، با تشکیل جلسات منظم و بحث و تبادل نظر پیرامون ابعاد مختلف موضوع و در مواردی با دعوت از کارشناسان خبره به جلسات، نسبت به بازبینی و اعمال اصلاحات لازم با استفاده از اطلاعات سیلاب‌های مختلف بانک اطلاعاتی موجود، در نسخه اولیه مبادرت نمود.

با توجه به اهمیت موضوع، نسخه بازبینی شده در چهار مرحله توسط وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور در معرض نظرخواهی عام مراجع و مراکز ذیصلاح قرار گرفته و پس از دریافت مجموعه نظرات، اصلاحات لازم در نسخه نهایی اعمال شده است.

مجموعه حاضر، نتیجه تلاش‌های پیش گفته را تحت عنوان بازنگری «ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران» ارایه می‌دهد که بدین وسیله در اختیار جامعه آب کشور قرار می‌گیرد.

شایان ذکر است که انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ نه تنها به مسایل صرفاً فنی، بلکه به نحو قابل ملاحظه‌ای به عوامل جغرافیایی، تاریخی، اخلاقی و تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وابسته است. بنابراین، بازبینی ضوابط یک فرایند دائمی است و هر چند سال یکبار با عنایت به تحولات در تمام عوامل اثرگذار و به ویژه تحولات فناوری و تجربیات حاصل از به کارگیری آن و سایر عوامل، باید مورد بازبینی قرار گیرد.



- هدف -

تهیه ضوابط و معیارهای ملی مورد نیاز با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های هیدرولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی و زیستمحیطی کشور، برای ایمنسازی سدها در مقابل سیلاب‌های بزرگ از یک سو و تعدیل هزینه‌های مترتب برای این منظور از سوی دیگر.

- دامنه کاربرد -

دامنه کاربرد این ضابطه دربرگیرنده سدهای تنظیمی، سدهای تنظیمی مجدد^۱، سدهای کنترل سیلاب^۲ از جمله سدهای تاخیری، سدهای پسماند^۳، سدهای خارج بستر^۴ و سدهای بزرگ ساخته شده موجود، در حال اجرا و در دست مطالعه بوده ولیکن سدهای انحرافی^۵ را شامل نمی‌شود.

-
- 1- Re-regulating Dams
 - 2- Flood Detention Dams/Retrofitting Dams
 - 3- Tailing Dams
 - 4- Off-Stream Dams
 - 5- Diversion Dams



۱- طبقه‌بندی ایمنی سدهای بزرگ ایران در برابر سیلاب

ضابطه ۱

طبقه‌بندی ایمنی سدهای بزرگ ایران در برابر سیلاب براساس شاخص‌های ارائه شده در جدول (۱) صورت می‌گیرد.

جدول ۱- طبقه‌بندی سدهای بزرگ ایران

(۸)	(۷)	(۶)	(۵)	(۴)	(۳)	(۲)	(۱)
شاخص طبقه‌بندی							طبقه
ظرفیت نیروگاه (مگاوات)	سطح شبکه آبیاری طراحی شده (هکتار)	حجم تنظیمی سالانه سد برای تامین آب شرب و صنایع (MCM/year)	جمعیت در معرض خطر در اثر تخریب سد (نفر)	ارتفاع نرمال سد (متر)	بنشی	خاکی	حجم کل مخزن (MCM)
>۷۵۰	>۱۰۰	>۱۰۰	>۵۰۰۰	>۱۰۰	>۷۰	>۱۰۰۰	۱
۲۵۰-۷۵۰	۳۵-۱۰۰	۵۰-۱۰۰	۵۰۰۰-۱۰۰۰	۷۰-۱۰۰	۵۰-۷۰	۱۰۰-۱۰۰۰	۲
۲۵-۲۵۰	۳۵-۲/۵	۱۰-۵۰	۱۰۰۰-۱۰۰	۵۰-۷۰	۳۰-۵۰	۱۰-۱۰۰	۳
<۲۵	<۳/۵	<۱۰	<۱۰۰	<۵۰	<۳۰	<۱۰	۴

در رابطه با کاربرد این جدول برای طبقه‌بندی سدها، باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد:

-۱- منظور از حجم کل مخزن در ستون (۲)، حجم متناظر با تراز نرمال می‌باشد. در سدهایی که هدف کنترل سیل باشد، حجم کنترل سیلاب به حجم مذکور اضافه خواهد شد.

-۲- منظور از ارتفاع نرمال سد در ستون‌های شماره (۳) و (۴)، متناظر اختلاف تراز نرمال سد (حاصل از بند ۱ فوق) و تراز بستر رودخانه است.

-۳- سدهای ترکیبی خاکی و بنشی، سد خاکی محسوب می‌شوند.

-۴- برای اینکه مسی در یک طبقه قرار گیرد باید حداقل ۲ شاخص از ۶ شاخص ارائه شده مربوط به هر طبقه که یکی از آن‌ها حتماً ارتفاع یا حجم و یا جمعیت در معرض خطر می‌باشد با مشخصات پژوهه تطبیق داشته باشد. چنانچه شاخص‌ها به‌گونه‌ای باشد که منجر به انتخاب دو طبقه متفاوت گردد، طبقه بالاتر ملاک انتخاب سیلاب طراحی خواهد بود.

-۵- چنانچه اختلاف هزینه‌های اجزایی سربرز برای احراز طبقه بالاتر کمتر از ۱۰ درصد نسبت به طبقه‌ای که آن را بر حسب جدول فوق احراز نموده باشد، در این صورت مشاور با هماهنگی کارفرما می‌تواند سیلاب طراحی را یک طبقه بالاتر منظور نماید.

-۶- در مورد سدهایی که در طبقه‌ی ۱ قرار می‌گیرند و یا سدهای واقع در بالادست مراکز جمعیتی و صنعتی مهم و تاسیسات زیربنایی، انجام مطالعات شکست سد با تحلیل ریسک اقتصادی الزامی است. با توجه به نتایج مطالعات شکست سد در صورتی که جمعیت در معرض خطر بیش از ۱۰۰ نفر باشد، انجام مطالعات جامع تحلیل ریسک ایمنی^۱ (هیدرولوژیکی، سازه‌ای، زئوتکنیکی و ...) الزامی خواهد بود.

-۷- منظور از برآورد جمعیت در معرض خطر در ستون (۵) شرایط موجود نمی‌باشد، بلکه هدف برآورد جمعیت در شرایط آتی توسعه پایین دست بعد از احداث سد ۲۵ سال آتی^۲ می‌باشد که مشاور با تایید کارفرما باید چنین بررسی‌هایی را با استفاده از شیوه‌های مؤقت انجام و ارائه نماید. منظور از جمعیت در معرض خطر، برآورد تعداد افرادی است که ایمنی آنها در اثر تخریب سد به خطر می‌افتد. بدینهی است که این عدد همواره از تعداد تلفات جانی^۳ بیشتر است.

۲- سیلاب طراحی و آزمون ایمنی سدهای ایران

ضابطه ۲

طراحی سدهای ایران برای ایمنی هیدرولوژیکی با استفاده از دو سیلاب زیر صورت خواهد گرفت:

- ۱- Comprehensive Safety Risk Analysis Studies and Management
- ۲- Population at Risk
- ۳- Loss of Life



- سیلاب طراحی^۱ (Q_D): هر سدی باید بتواند سیلاب طراحی ورودی به مخزن را پس از تعدیل در مخزن^۲، به

طور ایمن تخلیه نماید و هیچ‌گونه آسیب جدی به سد و تاسیسات وابسته وارد نشود و پس از عبور موج سیل از مخزن، نباید وقفاتی در کارکردهای عادی سد پدید آید و عملکرد بلاوقفه تضمین شود.

- سیلاب آزمون ایمنی^۳ (Q_h): هر سدی باید بتواند سیلاب آزمون ایمنی ورودی به مخزن را پس از تعدیل در مخزن، به شرطی که صدمات احتمالی زمینه‌ساز شکست سد نگردد، تخلیه نماید.

سیلاب طراحی پس از تعدیل در مخزن، برای طراحی هیدرولیکی سرریز و انتخاب تراز تاج سد به کار می‌رود و ضریب ایمنی به صورت ارتفاع آزاد در نظر گرفته می‌شود. در روند سیلاب آزمون ایمنی در مخزن، سد با بحرانی‌ترین شرایط سیلابی که می‌تواند بدون تخریب آن رخ دهد، روبرو می‌گردد. سیلاب‌های طراحی و آزمون ایمنی سدهای بزرگ ایران برای طبقه‌های مختلف سدها در جدول (۲) ارائه شده است.

جدول ۲- سیلاب‌های طراحی و آزمون ایمنی سدهای بزرگ ایران

طبقه‌بندی سد				نوع سیلاب	نوع سد
۴	۳	۲	۱		
$0.9 Q_{1000}$	$1.1 Q_{1000}$	$1.3 Q_{1000}$	$0.7 PMF$	طراحی	خاکی و سنگریزه‌ای
$1.1 Q_{1000}$	$1.3 Q_{1000}$	$1.6 Q_{1000}$	PMF	آزمون ایمنی	
Q_{500}	$0.9 Q_{1000}$	$1.1 Q_{1000}$	$0.5 PMF$	طراحی	بتنی
Q_{1000}	$1.1 Q_{1000}$	$1.3 Q_{1000}$	$0.7 PMF$	آزمون ایمنی	

توضیح:

۱- در موارد احتمالی که ارقام به دست آمده برای طبقات ۲، ۳ و ۴ از ضرایب مندرج برای PMF در طبقه اول، بزرگ‌تر به دست آمده باشد، ضروری است ضمن بازنگری محاسبات هیدرولوژی مربوط به PMF و دوره‌های بازگشت، مجدداً کنترل‌های لازم صورت گیرد و چنانچه بعد از بازبینی باز هم این اختلاف وجود داشته باشد در آن صورت طراحی براساس قضاوت‌های کارشناسی تصمیم مناسب را اتخاذ خواهد کرد.

۲- انتخاب سیلاب طراحی در مورد سدهایی که در حوضه آبریز بالادست آن‌ها سدهای بزرگ دیگری احداث شده و یا در دست احداث بوده و یا سدهایی که برنامه احداث آن‌ها قطعی گردیده، با در نظر گرفتن خروجی سیلاب طراحی از آن‌ها و تأثیق با سیلاب‌های ایجاد شده از حوضه‌های آبریز میانی ذی‌ربط و با در نظر گرفتن موازین این ضابطه، صورت خواهد گرفت.

۳- در صورتی که طبق تصریه ۶ ضابطه ۱ از مطالعات شکست سد و روش تحلیل ریسک برای برآورد خطرات جانی سدی استفاده شود و تلفات جانی شکست سد با در نظر گرفتن زمان پیش‌هشدار بیش از ۱۰ نفر برآورده گردد، مشاور باید با استفاده از منحنی‌های F-N^۴ مورد تایید کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ (نظیر توصیه‌های اداره عمران آمریکا) سیلاب ایمنی را برآورده نماید. دوره‌ی بازگشت سیلاب طراحی از طریق درون یا بیان ارقام متناظر در جدول ۲ و سیلاب آزمون ایمنی انتخاب شده برآورده خواهد گردید.

۴- در صورتی که در یک سیستم سدهای زنجیره‌ای طبقه سدها یکسان نباشد و سد در دست طراحی خاکی باشد، توصیه می‌شود مقاوم‌سازی سد در برابر روگذری سیلاب یا ارتقاء طبقه سد هر کدام ارزان‌تر باشد در دستور کار قرار گیرد.

۵- ضروری است در مورد سیلاب‌های انتخابی از جدول بالا هیدرولوگراف‌های نظیر نیز تهیه و ارایه گردد.

- 1- Design Flood
- 2- Reservoir Routing
- 3- Safety Check Flood

۴- منحنی‌های احتمال سالانه - تلفات (F-N) احتمال وقوع سالانه به عنوان تابع N تلفات انسانی یا بیشتر را ارائه می‌دهند.



۳- انتخاب سیلاب برای طراحی پروفیل سرریز، سامانه انتقال و انرژی‌گیر

ضابطه ۳

الف- سیلاب ورودی به مخزن، صرفنظر از نوع سد، مطابق جدول شماره (۲) مربوط به سیلاب طراحی سدهای بتني به دست خواهد آمد.

ب- پس از روندیابی سیلاب بند الف در مخزن^۱ و بر اساس تراز اولیه مخزن (مندرج در ضابطه ۱۰) و ابعاد نهایی سرریز، سیلاب خروجی از سرریز تعیین خواهد شد.

ج- رقم حاصل از بند ب بالا در ضریب ۸/۰ ضرب شده و به عنوان سیل طراحی پروفیل سرریز، سامانه انتقال و انرژی‌گیر مورد استفاده طراح قرار خواهد گرفت. در شرایطی که آرایش مجموعه‌ی پروفیل سرریز، سامانه انتقال و انرژی‌گیر برای بدنه سد دارای مخاطره باشد، بنا به تشخیص مهندس طراح، ضریب ذکر شده عدد ۱ در نظر گرفته خواهد شد. به هر حال خلاصت مهندس طراح در جزئیات طراحی با رعایت موازین فوق قابل اعمال است.

۴- ضوابط مربوط به ایمنی هیدرولوژیکی سدهای احداث شده

ضابطه ۴

الف- از آنجایی که در موارد زیادی، احداث سد با ایجاد تصور ایمنی، توسعه بیشتر سیلاب‌دشت‌ها در پایین دست و افزایش خطرپذیری به ویژه در سال‌های اولیه بهره‌برداری را به همراه دارد، لذا ضوابط و توصیه‌های این نشریه عیناً برای سدهای احداث شده باید اعمال شود. برای همه سدهای احداث شده که در اثر تخریب آن‌ها، احتمال وقوع تلفات جانی وجود داشته باشد، مطابق ضابطه ۶۴۴ سازمان برنامه و بودجه کشور(راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه‌های وابسته) عمل خواهد شد. به هر حال، طرح عملیاتی شرایط اضطراری برای هر ۱۰ سال یکبار با توجه به تغییرات شرایط پایین دست به روز خواهد شد.

ب- حداقل ظرفیت آبگذری ایمن پایین دست بایستی تعیین شود.

۵- روش‌های محاسباتی سیلاب

ضابطه ۵

الف- روش‌های تحلیل فراوانی، تحلیل منطقه‌ای، بارش - رواناب و روش‌های تجربی موثق توصیه شده جهانی از جمله کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ^۲ به عنوان روش‌های برآورد سیلاب‌های ورودی توصیه می‌شود. ضروری است

1- Reservoir Routing
2- ICOLD



در مورد شیوه محاسبه سیلاب‌ها از روش‌های فوق و همچنین در نظر گرفتن تحولات و تغییرات اقلیمنی بر اساس منابع بین‌المللی موثق نسبت به تهیه دستورالعمل جداگانه‌ای اقدام گردد.

ب- برای نقاط فاقد آمار (بدون ایستگاه هیدرومتری) مدل‌های منطقه‌ای سیلاب و تحلیل بارش - رواناب مبنای برآوردهای برگشت می‌باشد.

ج- برآوردهای PMF با رعایت دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثر سیل محتمل (ضابطه ۶۴۷ سازمان برنامه و بودجه کشور-دستورالعمل) صورت خواهد گرفت.

د- برای تمامی سیلاب‌های حداکثر لحظه‌ای محاسبه شده در بندهای الف، ب و ج، هیدروگراف‌های ورودی با استفاده از مناسب‌ترین روش‌های معمول و توصیه شده بین‌المللی محاسبه و ارائه خواهد شد.

ه- به منظور اعتبارسنجی محاسبات انجام شده برای محاسبه سیلاب از روش‌های مندرج در این ضابطه، می‌توان از محاسبه دیرینه سیلاب (Paleo Flood) و سیلاب‌های تاریخی نیز استفاده کرد.

۶- سرریزهای دریچه‌دار و آزاد

سرریز آزاد که تراز آستانه آن معادل رقوم نرمال مخزن می‌باشد، بدون دخالت بهره‌بردار و لذا بدون اشتباہ انسانی، با قابلیت اعتماد لازم، جریان‌های سرریزی را تخلیه می‌نماید. دریچه‌ها در سرریزهای دریچه‌دار، تجهیزات مکانیکی و قابل کنترل‌اند و لذا می‌توانند تخلیه سیلاب‌ها را با بار آبی مختلف انجام دهند و همچنین در آبگیری مخزن موثر باشند. دسترسی به دریچه‌ها باید هم در شرایط بهره‌برداری عادی و هم در زمان سیلابی به آسانی امکان‌پذیر باشد. با توجه به ملاحظات فوق ضوابط زیر ارائه می‌شود:

ضابطه ۶

استفاده از سرریزهای آزاد باید حتی‌الامکان در اولویت قرار گیرد (به‌ویژه در سدهای خاکی). در مواردی که زمان تمرکز حوضه‌ی آبریز کم‌تر از ۱۲ ساعت و یا میزان بالا آمدگی تراز آب مخزن بیش از یک تا دو متر در ساعت^۱ در بالای تراز نرمال باشد، انتخاب سرریز آزاد صرف‌نظر از نوع سد، الزامی است. عواقب درست عمل نکردن تجهیزات بهره‌برداری یا خطأ در بهره‌برداری می‌تواند برای سرریزهای دریچه‌دار یک عامل منفی باشد. در این چارچوب، برای سدهای خاکی که در حوضه‌هایی با زمان تمرکز کم‌تر از ۲۴ ساعت نیز احداث می‌شوند، بررسی و ساخت سرریز مجهز به فیوز شسته شونده (فیوز پلاگ^۲) و فیوز گیت^۳ توصیه می‌گردد.^۴

1- BULLETIN NO.58, ICOLD 1987.

2- Fuse Plug

3- Fuse Gate

4- USBR,1987,US Department Of the Interior, Bureau Of Reclamation, Guidelines for using Fuse Plug Embankments in Auxiliary Spillways, ACER, Technical Memorandum No.10,Denver, Colorado.



ضابطه ۷

در مواردی که سرریز دریچه‌دار گزینه برتر باشد، باید پیش‌بینی‌های لازم برای کاهش هر چه بیش‌تر عدم اطمینان در عملکرد صحیح دریچه‌ها به عمل آید. این پیش‌بینی‌ها هم در مرحله طراحی (در تعیین ابعاد دریچه‌ها و تعداد با لحاظ نمودن شرایط پوشش گیاهی حوضه آبریز و پیش‌بینی اندازه تنه درختان و ...، رعایت نسبت مناسب ارتفاع دریچه به عرض آن و ...) و هم در جریان تهیه دستورالعمل بهره‌برداری از مخزن در شرایط سیلابی (دستورالعمل کنترل ادواری عملکرد دریچه‌ها در بهره‌برداری از این سرریزها) باید مدنظر قرار گیرد. از منظر بهره‌برداری، حداقل دریچه‌ها ۳ دستگاه توصیه می‌شود که ابتدا دریچه میانی و سپس دریچه‌های کناری بهره‌برداری می‌شوند، لیکن این مهم با نظر مشاور طراح تعیین می‌شود.

در مناطق جنگلی و مناطقی که با خطر زمین لغزش مواجه می‌باشند، حتی المقدور از انتخاب سرریزهای دریچه‌دار و یا سرریزهای با مقطع کنترل بده خروجی محدود، مانند سرریزهای نیلوفری اجتناب شده و استفاده از فیوز به صورت دریچه و یا خاکریز مدنظر طراح قرار گیرد. توضیح اینکه در سرریزهای دریچه‌دار، در صورت وجود احتمال خطر گرفتگی در مقطع کنترل و خروجی سیلاب، انتخاب تمامی و یا بخشی از دریچه‌ها با تسهیلات فلپ گیت^۱ باید مورد توجه قرار داده شود.

ضابطه ۸

برای سدهای خاکی که سرریز آن‌ها مجهز به دریچه است، باید در طراحی دریچه‌ها یا انتخاب تعداد دریچه‌ها، ضرایب اطمینان لازم را در نظر گرفت. میزان این ضرایب با توجه به امکان انسداد، عدم مانور و یا گشودگی ناقص یک یا چند دریچه و بالاخص پیامدهای لبریز شدن و شکست سد تعیین می‌شود. برای سدهای خاکی، تمهیدات لازم برای مقابله با این قبیل حوادث و پیشگیری از پیامدهای احتمالی شکست سد، فرض مسدود بودن ۱۰ درصد تعداد دریچه‌ها (حداقل یک دریچه) در شرایط تخلیه سیلاب آزمون اینمی اتخاذ می‌شود.

ضابطه ۹

با ایجاد سیستم پشتیبانی (نظیر نصب ژنراتور برق اضطراری) باید ریسک باز نشدن دریچه‌ها در شرایط سیلابی به یک بار در ۱۰۰ سال یا کمتر کاهش یابد. در تحلیل‌های ریسک باید تمامی عوامل طبیعی و غیرطبیعی از جمله قطع برق، قطع شدن راه‌های دسترسی، آب گرفتگی محوطه برق اضطراری و غیره در نظر گرفته شوند.

۷- تراز اولیه سطح آب مخزن

ضابطه ۱۰

در سدهای بدون هدف کنترل سیل، تراز اولیه سطح آب مخزن برای روندیابی سیلاب‌های طراحی و آزمون اینمنی، معادل با تراز نرمال خواهد بود. در سدهای با هدف کنترل سیلاب پایین دست، تراز اولیه بر اساس قواعد بهره‌برداری و منحنی‌های فرمان سیلاب تعیین خواهد شد. در صورتی که در زمان طراحی (با توجه به سطح مطالعات) قواعد بهره‌برداری و منحنی‌های فرمان سیلاب تعیین نشده باشد، تراز اولیه معادل ترازی خواهد بود که سیلاب ۵۰ ساله ورودی به مخزن را به سیلاب اینمن پایین دست کاهش می‌دهد. در صورت نبود اطلاعات در مورد سیلاب اینمن پایین دست، متوسط تراز ماهانه در فصل سیلاب در دوره‌ی شبیه‌سازی مطالعات برنامه‌ریزی منابع آب، به عنوان تراز اولیه مخزن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

- توضیح ۱: در سدهای با هدف کنترل سیلاب پایین دست، روندیابی سیلاب‌های طراحی و آزمون اینمنی با تراز اولیه مندرج در این ضابطه انجام خواهد شد. اگر ابعاد سرریز محاسبه شده از این طریق کمتر از ابعاد سرریز لازم با فرض یک طبقه پایین‌تر و تراز نرمال به دست آمد، ابعاد سرریز در حالت یک طبقه پایین‌تر و تراز نرمال، مبنای طراحی خواهد بود. برای سدهای خاکی طبقه‌ی ۴ که تراز اولیه کمتر از تراز نرمال باشد، مقاوم‌سازی در مقابل روگذری سیلاب توصیه می‌شود.

۸- روش‌های غیرسازه‌ای کاهش ریسک

ضابطه ۱۱

لحاظ نمودن روش‌های غیرسازه‌ای کاهش ریسک سدها به ویژه سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سیل با به کارگیری مدل‌های ریاضی مانند بارش - رواناب و مدل‌های آماری در زمان انجام مطالعات از الزامات مهم اینمنی سد و پایین دست محسوب شده و با توجه به عدم قطعیت‌های هیدرولوژیکی و تغییر اقلیم یک لایه اینمنی اضافی محسوب می‌شود.

ضابطه ۱۲

به منظور کاهش خسارات جانی و مالی سیلاب‌ها در پایین دست سدهای در دست بهره‌برداری که در اهداف اولیه آن‌ها کنترل سیلاب منظور نشده است، تا ابلاغ ضابطه‌ی جدید در این خصوص شرکت‌های مسؤول بهره‌برداری مکلفند با هماهنگی ستاد آب و آبفای وزارت نیرو با ایجاد سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سیلاب، تدوین یا بازبینی منحنی‌های فرمان بهره‌برداری از مخازن را طوری مورد بازبینی قراردهند که سطح آب مخازن قبل از دوره‌های وقوع سیل به گونه‌ای مدیریت شود که بتواند تمامی یا بخشی از سیلاب‌های محتمل را به جای رهاسازی به پایین دست، در مخزن ذخیره نمایند.



۹- تاسیسات تخلیه‌کننده سیلاب

ضابطه ۱۳

تاسیسات تخلیه‌کننده سیلاب که مستقیماً در تخلیه سیلاب طراحی و یا سیلاب آزمون اینمی مشارکت دارند، باید فقط مشتمل بر آن اجزا و عناصری از سامانه تخلیه‌کننده و مجاری خروجی باشند که اختصاصاً برای تخلیه و دفع سیلاب، طراحی شده‌اند. تخلیه‌کننده‌های تحتانی جزو تاسیسات تخلیه سیلاب به شمار نمی‌آیند، مگر اینکه برای این مهم طراحی شده باشند. سرریزها اعم از آزاد یا دریچه‌دار باید به نحوی طراحی شوند که در طول عمر مفید خود، سیلاب‌های طراحی را بدون روگذری از سد عبور دهند و یا در صورت عبور سیلاب از روی سد، الزامات مورد نیاز طرح ملاحظه شده به نحوی که اینمی سد در هیچ شرایطی به مخاطره نیفتند. در تعیین ارتفاع نهایی سد، لازم است که ارتفاع آزاد مناسب به نحوی پیش‌بینی شود که تبعات ناشی از نشت پی و بدن (در مورد سدهای خاکی و سنگریزهای)، تیغه آب ناشی از تخلیه سیلاب، ارتفاع امواج شکل گرفته در مخزن و ارتفاع خیز موج روی بدن سد، با حاشیه اینمی کافی منظور شده باشد. لذا میزان ارتفاع آزاد در وضعیت‌های مختلف بستگی به نوع سد، احتمال وقوع سیلاب و امواج ناشی از باد با احتمال وقوع‌های مختلف در مخزن و رانده شدن آن‌ها بر روی بدن سد دارد.

۱۰- ارتفاع آزاد

ضابطه ۱۴

- حداقل ارتفاع آزاد لازم برای سدهای با سرریز آزاد به شرح جدول (۳) بوده و باید بزرگ‌ترین رقم انتخاب گردد. بدیهی است طراحی گرده سد به منظور جبران نشست سدهای خاکی و سنگریزهای باید جداگانه انجام شده و پیش‌بینی لازم برای افزایش ارتفاع آزاد صورت گیرد. برای سدهای خاکی و سنگریزه‌ای تراز ایستابی مخزن نباید بالاتر از تراز هسته نفوذ ناضذیر باشد.

جدول ۳- حداقل ارتفاع آزاد لازم برای سدهای با سرریز آزاد

ملاحظات	حداقل ارتفاع آزاد (متر)		دوره برگشت سرعت باد به سال	تراز ایستابی مخزن	نوع سد
	بالای تراز ایستابی	بالای تراز موج			
بدون سیل	۰/۷	۳	۱۰۰	نرمال	خاکی و سنگریزهای
سیل طراحی طبق جدول ۲	۰/۵	۱/۳	۱۰	Q_D	
سیل آزمون اینمی طبق جدول ۲	-	۰/۹	-	Q_E	
بدون سیل	۰/۵	۱/۵	۱۰۰	نرمال	پتی
سیل طراحی طبق جدول ۲	۰/۲	۱	۱۰	Q_D	
سیل آزمون اینمی طبق جدول ۲	-	روگذری از تاج با فرض پایدار ماندن سد	-	Q_E	



– در صورت وجود زینچه در سامانه طراحی سد، با توجه به اینکه زینچه عملاً جزیی از سد و تاسیسات وابسته تلقی می‌شود، لذا محاسبات مربوطه (حداقل ارتفاع آزاد، بالای تراز موج) بایستی برای بدنه و زینچه انجام شده و بحرانی‌ترین مقدار، ملاک عمل قرار گیرد.

ضابطه ۱۵

– برای سرریزهای دریچه‌دار با توجه به مشکلات احتمالی بهره‌برداری از دریچه‌ها طبق توصیه مراجع بین‌المللی^۱، باید ارتفاع آزاد را ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر برای سدهای بتنی و ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر برای سدهای خاکی و سنگریزهای با توجه به درجه اتكاپذیری دریچه‌ها افزایش داد.

۱۱- سیلاب طراحی سامانه انحراف موقت رودخانه در حین ساخت

ضابطه ۱۶

با توجه به مفاد بولتن ۴۸-a کمیته ملی سدهای بزرگ^۲ تحلیل ریسک اقتصادی منطقی‌ترین روش انتخاب سیل طراحی سامانه انحراف می‌باشد.

براساس این بولتن، انتخاب سیلاب طراحی بهینه‌یابی با هدف حداقل کردن موارد زیر است:

– هزینه‌های اجرایی سیستم انحراف

– خسارتی که به علت عدم کفايت سیستم انحراف در دوره‌ی احداث در محل ساختگاه سد و در نواحی بالادست و پایین‌دست آن ایجاد می‌شود. عدم‌النفع ناشی از تاخیر در بهره‌برداری به دلیل تخریب یا تعمیر و نگهداری سیستم انحراف نیز باید در برآورد خسارت لحاظ شود.

در این ارتباط، ضروری است گام‌های زیر برداشته شود:

۱- برآورد هزینه‌های اجرایی سیستم انحراف به ازای سیلاب‌های با دوره‌های بازگشت مختلف

۲- برآورد خسارت‌های واردہ به ازای سیلاب‌های با دوره بازگشت مختلف

۳- محاسبه‌ی احتمال وقوع هر سیل در دوران ساختمان سد به ازای دوره بازگشت‌های مختلف

۴- محاسبه‌ی خسارت احتمالی که از حاصل ضرب اعداد گام‌های دو و سه به ازای سیل‌های با دوره بازگشت مختلف به دست می‌آید.

۵- محاسبه مجموع هزینه‌های به دست آمده در گام‌های یک و چهار

۶- تعیین دوره بازگشتی که کمینه‌ی مجموع هزینه‌ها را دارد.

1- USBR,1981,US Department Of The Interior, Bureau Of Reclamation, Freeboard Criteria And Guidelines For Computing Freeboard Allowances For Storage Dams, ACER Technical Memorandum No.2,Denver,Colorado
2- ICOLD,1986, River Control During Dam Construction, No.48a



به دلیل وجود عدم قطعیت‌های زیاد در برآورد سیلاب‌ها و همچنین برآورد هزینه‌های اجرایی و خسارات محتمل، مناسب است برای این موارد حدهای دستبالا و دستپایین نیز بر اساس تجربیات معتبر تعریف شود. در مواردی که سیلاب ناشی از تخریب فرازبند در مقیاس سیلاب‌های نادر رودخانه در محل ساختگاه سد باشد، مقاومسازی فرازبند در مقابل سیلاب الزامی است. استفاده از مکانیزم بیمه به منظور اطمینان از کاهش خطر ریسک پذیری کارفرما ضروری است.



شماره: ۹۳/۱۳۶۴۱/۳۱/۱۰۰

تاریخ: ۱۳۹۳/۲/۱۳

پیوست:

جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو

وزیر

بسم الله تعالى

شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت‌های آب منطقه‌ای، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان

موضوع: ابلاغ ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران

بسلام.

در اجرای وظایف حاکمیتی وزارت نیرو در امر تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب و آبفا و در راستای نظام فنی اجرایی کشور در سالی که به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، این وزارت سعی دارد با بازنگری و بهینه نمودن طرح‌ها و پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی، اهداف مورد انتظار را با رعایت معیارها و استانداردهای مشخص و با حفظ کیفیت با عملکرد مناسب در طول عمر طرح یا پروژه محقق نماید. بر این اساس، به پیوست نشریه «ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران» که با استفاده از تجربیات بین‌المللی و تلاش خبرگان آب در سطح ملی و از طریق "طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب و آبفا کشور" و همکاری شرکت مدیریت منابع آب ایران تهیه و تدوین گردیده است؛ با ملحوظ نمودن شرایط زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- ضروری است انتخاب سیلاب‌های طراحی برای کلیه سدهای در دست مطالعه و طراحی مطابق با

ضوابط ابلاغی صورت گیرد و کلیه مهندسین مشاور طرف قرارداد موظفند، تا نتایج مطالعات خود را

در انتخاب سیلاب طراحی با این ضوابط مطابقت نمایند.

۲- ضروری است سیلاب‌های طراحی کلیه طرح‌هایی که در دست اجرا بوده و پیشرفت فیزیکی آن‌ها در حدی است که امکان تطبیق با ضوابط و معیارهای ابلاغی را دارند، اصلاح گردیده و مطابق با شرایط جدید مورد تجدیدنظر قرار گیرند، در غیر این صورت با همان ضوابط طراحی شده مصوب، عملیات اجرایی آنها ادامه یابد. مسؤولیت تشخیص این ضرورت به عهده شرکت مدیریت منابع آب ایران خواهد بود.

۳- شرکت‌های آب منطقه‌ای موظفند، ظرف مدت شش ماه، ضوابط و معیارهای انتخاب سیلاب طراحی برای سدهای در دست بهره‌برداری را با ضوابط جدید تطبیق داده و نتایج ذیریط را به همراه توصیه‌ها و پیشنهادهای خود در چارچوب گزارش‌هایی که سرفصل آن از طرف شرکت مدیریت منابع آب ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد، به شرکت مذکور منعکس نمایند.

۴- مدت زمان اجرای آزمایشی ضوابط ابلاغی برای مدت پنج سال تعیین می‌گردد و دفتر مهندسی و

شماره :
تاریخ :
پیوست :

جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو

وزیر

۵۰ معیارهای فنی آب و آبفای وزارت نیرو موظف است با کسب تجربیات اجرایی این ضوابط در طول پنج سال آتی، نسبت به تجدید نظر و انجام اصلاحات لازم در پایان دوره پنج ساله اقدام نماید.
بر پایه فعالیت‌های انجام شده برای تهیه این ضوابط، گزارش پشتیبان و تفصیلی تهیه شده است که متعاقباً در صورت نیاز به عنوان استناد تکمیلی ابلاغ خواهد شد.

با عنایت به هزینه‌های اجرایی طرح‌های سدسازی که بخش اعظم اعتبارات توسعه زیرساخت‌ها را در برنامه‌های توسعه‌ای کشور در طول پنج دهه گذشته به خود اختصاص داده و بر مبنای برآوردهای انجام شده در مورد تعداد سدهای در دست مطالعه و اجرا در آینده نیز استمرار خواهد یافت و ملحوظ نمودن سهم و وزن هزینه‌های سرریز که به طور متوسط ۳۰ درصد هزینه‌های اجرایی سدها را شامل می‌شود، ملاحظه می‌گردد که انتخاب صحیح سیالاب‌های طراحی تا چه اندازه می‌تواند ضمن تأمین اینمی سدها، در صرفه‌جویی منطقی هزینه‌ها و اعتبارات مؤثر باشد، لذا اجرا و به کارگیری ضوابط ابلاغی و رعایت دقیق مفاد آن الزامی بوده و مسؤولیت نهایی به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و نظارت عالیه بر حسن انجام کار بر عهده شرکت مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.

ضروری است شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان هر سال گزارشی در مورد نحوه اجرا و به کارگیری ضوابط و اثرات ذیربخط تهیه و به معاونت آب و آبفا و اینجانب ارایه نماید.

حمید چیت‌چیان

