

جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی

نشریه شماره ۴۳۵

وزارت نیرو	معاونت نظارت راهبردی
دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا	دفتر نظام فنی اجرایی
http://seso.moe.org.ir	http://tec.mporg.ir



اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه کرده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این‌رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایجاد و اشکال فنی مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

- ۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
- ۲- ایجاد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.
- ۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
- ۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.
پیش‌آپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی‌علی‌شاه، مرکز تلفن ۳۳۲۷۱، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، دفتر نظام فنی اجرایی
Email: tsb.dta@mporg.ir **web:** <http://tec.mporg.ir/>





بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

۱۰۰/۲۸۶۷۶

شماره :

۱۳۸۸/۳/۲۵

تاریخ :

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع :

فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی

به استناد آینین نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۴۹۷، مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۴۳۵ دفتر نظام فنی اجرایی، با عنوان «فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنمای استفاده کنند و در صورتی که روش‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنمایی بهتری در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این بخشنامه الزامی نیست.

عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها یا راهنمایی‌های جایگزین را به دفتر نظام فنی اجرایی، ارسال کنند.

امیر منصور برقعی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

(مکالمه)



پیشگفتار

طبق نظام فنی و اجرایی کشور (تصویب شماره ۱۳۸۵/۴/۲۰ ت ۳۳۴۹۷ هـ مورخ ۱۴۲۳۳۹ هـ) استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل پیدایش، مطالعات توجیهی، طراحی پایه و تفصیلی، اجرا، راهاندازی، تحویل و شروع بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری به لحاظ رعایت جنبه‌های توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها، تامین کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و کاهش هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از اهمیت ویژه برخوردار می‌باشد.

با توجه به مراتب یاد شده و شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، امور آب وزارت نیرو (طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور) با همکاری معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دفتر نظام فنی اجرایی) به استناد آیین‌نامه اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه اقدام به تهیه استانداردهای مهندسی آب نموده است. استانداردهای مهندسی آب با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین شده است:

- استفاده از تخصص‌ها و تجربه‌های کارشناسان و صاحب‌نظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی؛
- استفاده از منابع و مأخذ معتبر و استانداردهای بین‌المللی؛
- بهره‌گیری از تجارب دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و ساخت؛
- پرهیز از دوباره‌کاری‌ها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور؛
- توجه به اصول و موازین مورد عمل موسسه استانداردها و تحقیقات صنعتی ایران و سایر موسسات تهیه‌کننده استاندارد.

نشریه حاضر به منظور ارایه روش جمع‌آوری اطلاعات و بررسی و ارزیابی آن‌ها، مبانی کلی طرح و ضوابط طراحی، انتخاب سیستم جمع‌آوری، بررسی و ارزیابی گزینه‌های قابل مطالعه و انتخاب مناسب‌ترین گزینه، تهیه طرح مقدماتی و برآورد هزینه و نیروی انسانی طرح تدوین و منتشر شده است.

ضمن تشکر از کارشناسان محترم برای بررسی و اظهار نظر در مورد این استاندارد، امید است مجریان و دست‌اندرکاران بخش آب، با به کارگیری استانداردهای یاد شده، برای پیشرفت و خودکفایی این بخش از فعالیت‌های کشور تلاش نموده و صاحب‌نظران و متخصصان نیز با اظهار نظرهای سازنده در تکامل این استانداردها مشارکت کنند. با همه‌ی تلاش انجام‌شده قطعاً هنوز کاستی‌هایی در متن موجود است که إن‌شاء‌الله... کاربرد عملی و در سطح وسیع این نشریه توسط مهندسان موجبات شناسایی و برطرف نمودن آن‌ها را فراهم خواهد نمود.

در پایان، از تلاش و جدیت مدیرکل محترم دفتر نظام فنی اجرایی، سرکار خانم مهندس بهناز پورسید و کارشناسان این دفتر، نماینده مجری محترم طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور وزارت نیرو، جناب آقای مهندس محمد حاج‌رسول‌ها و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشکر و قدردانی می‌نماید. امید است شاهد توفیق روزافزون همه‌ی این بزرگواران در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی باشیم.

ترکیب اعضای تهیه کننده، کمیته و ناظران تخصصی

اسامی اعضای کمیته فنی ۲-۵ (شبکه های آب و فاضلاب) طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی که در تهیه و تنظیم این استاندارد مشارکت داشته اند بر حسب حروف الفبا به شرح زیر هستند:

آقای فرج افرا	مهندسین مشاور سختاب	فوق لیسانس راه و ساختمان
آقای علیرضا توپایی	کارشناس آزاد	فوق لیسانس راه و ساختمان
آقای ماشالله تابع جماعت	شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران	لیسانس عمران - آب
آقای عنایت ثابتی	کارشناس آزاد	فوق لیسانس مهندسی بهداشت
آقای عبدالحمید جوادی	کارشناس آزاد	فوق لیسانس الکترومکانیک
خانم مینا زمانی	طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی	لیسانس مهندسی شیمی
آقای علیرضا سرابی	مهندسین مشاور بندآب	دکترای هیدرولیک
آقای احمد عشقی	مهندسین مشاور عمران محیط زیست	فوق لیسانس راه و ساختمان
خانم مهین کاظم زاده	طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی	لیسانس راه و ساختمان
آقای سیدعلی محمودیان	کارشناس آزاد	فوق لیسانس مهندسی آب
آقای محمد معین پور	کارشناس آزاد	فوق لیسانس راه و ساختمان

کارشناسان معاونت نظارت راهبردی:

آقای علیرضا دولتشاهی	دفتر نظام فنی اجرایی	لیسانس مهندسی کشاورزی
خانم فرزانه آقامضانعلی	دفتر نظام فنی اجرایی	کارشناس ارشد مهندسی صنایع
خانم شهرزاد روشن خواه	دفتر نظام فنی اجرایی	کارشناس ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک

همچنین در نهایی نمودن بخش ارزیابی آثار زیست محیطی این استاندارد، کمیته تخصصی محیط زیست طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی و در تهیه بخش ارزیابی آثار اجتماعی، آقای صادق صاحبی و خانم سیما شریفان و در تکمیل و نهايی نمودن بخش «مطالعات به منظور استفاده از فاضلاب تصفیه شده» آقایان دکتر هاشمی و دکتر نظری دوست همکاری داشته اند که به این وسیله از ایشان قدردانی می شود.

ضمنا از آقای مهندس حسین شفیعی فر که با بازخوانی و ارایه نظرات مفید خود، در تهیه و تدوین این راهنما همکاری نموده اند، قدردانی می شود.



فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱	مقدمه
۳	- تهیه برنامه مطالعات
۴	- جمعآوری اطلاعات، بررسی و ارزیابی آنها
۱۵	- مبانی کلی طرح و ضوابط طراحی
۱۷	- انتخاب سامانه جمعآوری
۱۸	- تعیین بررسی و ارزیابی گزینه‌های قابل مطالعه و انتخاب مناسب‌ترین گزینه
۲۰	- تهیه طرح مقدماتی
۳۱	- برآورد مقدماتی هزینه طرح
۳۳	- نیروی انسانی موردنیاز
۳۴	- ارزیابی آثار زیست محیطی طرح
۳۷	- ارزیابی آثار اجتماعی طرح
۳۹	- گزارش مرحله توجیهی



مقدمه



هدف از تهیه و تدوین فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی، به حداقل رساندن نارسایی‌ها و ناهمانگی‌های موجود و تعیین استاندارد واحد برای انجام دادن این مرحله از مطالعات می‌باشد تا اطلاعات موردنیاز به‌طور یکنواخت و با قابلیت اطمینان کافی و با درنظر داشتن مسایل و نکاتی که توجه به آن‌ها مطالعات را حتی‌المقدور عاری از نواقص اساسی می‌کند، جمع‌آوری و روند ادامه بررسی‌ها در جهت صحیح هدایت شود. از طرف دیگر این مجموعه، به عنوان راهنمای طراحان و مشاوران برای ایجاد همانگی و یکسان نمودن روش‌ها است، به‌طوری که در این چارچوب و با توجه به نمودار شماره ۱، روند انجام مطالعات را رعایت کنند و کارفرما نیز براساس حدود خدمات موردنیاز، دقت لازم را در طول مطالعات و تصویب گزارش‌ها به عمل آورد.

در استفاده از این مجموعه توجه به نکات زیر ضروری است:

- ۱- نشریه حاضر حاوی فهرست جامع خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی می‌باشد و نباید به عنوان شرح خدمات مرحله توجیهی تلقی گردد، بنابراین برحسب ضرورت و مقتضیات هر طرح می‌تواند به صورت سامانه طرح‌های مجزا، برای فاضلاب و آب‌های سطحی، و یا مشترک تهیه گردد و خدمات موردنیاز از این مجموعه استخراج و برای تهیه شرح خدمات موردنیاز است. بدیهی است تهیه کننده طرح می‌تواند در صورت ضرورت، بررسی‌های خاص را برحسب مورد برای تکمیل مطالعات به کارفرما پیشنهاد کند.
- ۲- برنامه مطالعات با توجه به هدف‌ها، ویژگی‌ها، ماهیت و نیاز هر پروژه می‌تواند شامل: تمام و یا قسمت‌هایی از این مجموعه باشد. بدیهی است در چنین مواردی حذف بعضی از قسمت‌ها نباید به ماهیت و نتیجه‌گیری پروژه لطمه‌ای وارد نماید.
- ۳- چون گزارش‌های مرحله توجیهی بر اساس این مجموعه موردنیاز بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت، بنابراین ضروری است که گزارش‌ها با رعایت کامل مفاد آن تهیه و ارایه شود.
- ۴- انجام قسمت‌هایی از مطالعات توجیهی، مانند: ژئوتکنیک، اندازه‌گیری و آزمایش‌ها، نقشه‌برداری‌ها، آثار زیست‌محیطی و تهیه مدل که توسط مشاورصلاحیتدار دیگر انجام می‌شود و در متن فهرست خدمات به آن‌ها اشاره شده است، با نظر و پیشنهاد مهندس مشاور اصلی و هزینه کارفرما عملی خواهد شد. بدیهی است نتیجه‌گیری از این مطالعات توسط مشاور اصلی انجام خواهد گرفت.



نحوه ارتباط آن‌ها در مولده توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی

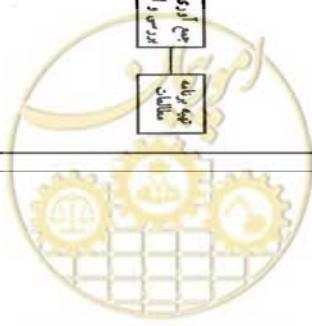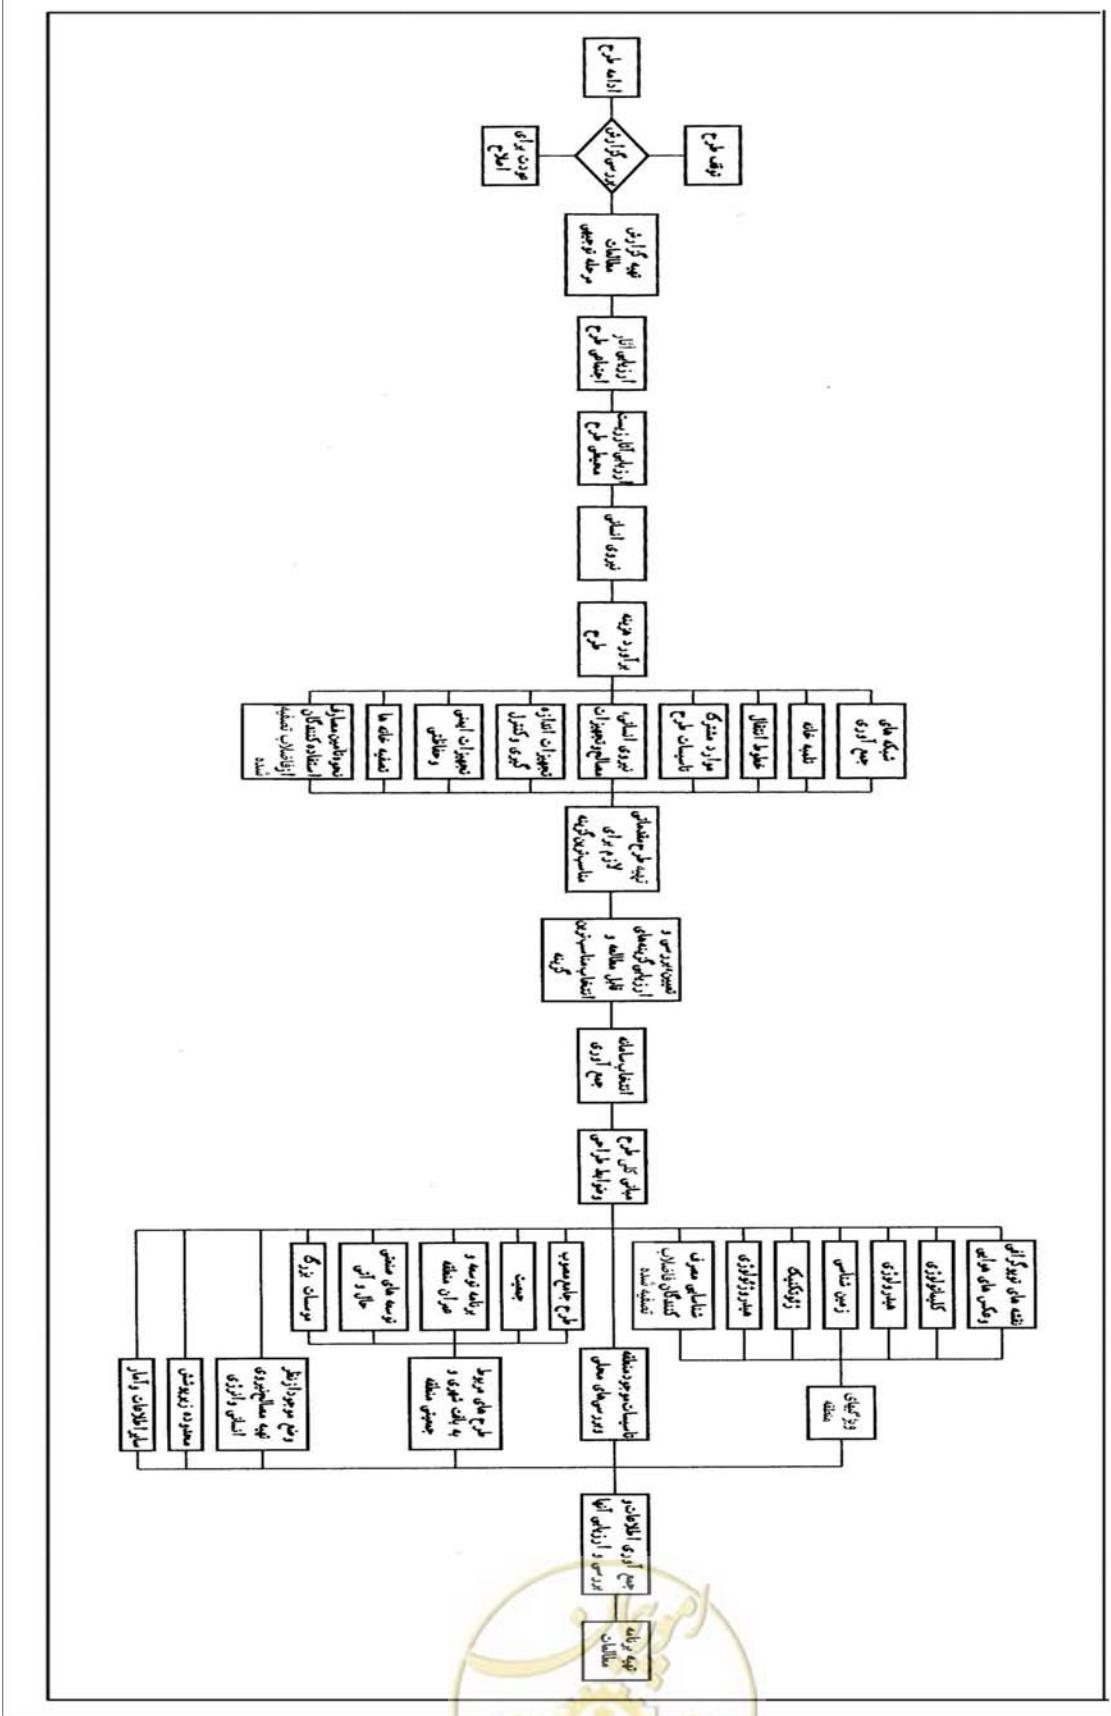

۱- تهیه برنامه مطالعات

- ۱-۱- مذاکره با کارفرما و مسؤولین محل به منظور تعیین حدود و ابعاد مطالعات.
- ۱-۲- انجام بازدیدهای محلی و شناخت نیازها و امکانات و تنگناها.
- ۱-۳- بررسی و تهیه فهرست فعالیت‌های موردنیاز به منظور تحقق اهداف مطالعاتی طرح.
- ۱-۴- بررسی امکان انجام هریک از فعالیت‌ها با توجه به امکانات و محدودیت‌های مربوط به هریک از آن‌ها.
- ۱-۵- بررسی نحوه انجام دادن فعالیت‌ها با توجه به نوع و حجم هریک از آن‌ها.
- ۱-۶- بررسی ارتباط و همانگی بین فعالیت‌ها و مشخص نمودن اولویت هریک از آن‌ها.
- ۱-۷- تعیین عوامل مؤثر در انجام هریک از فعالیت‌ها و مشخص نمودن اولویت آن‌ها و تعیین مسیرهای بحرانی.
- ۱-۸- برآورد مدت انجام و تهیه برنامه زمانی هریک از فعالیت‌ها در چارچوب مدت قرارداد و حداقل زمان ممکن.



۲- جمع‌آوری اطلاعات، بررسی و ارزیابی آن‌ها

۱- ویژگی‌های منطقه

۱-۱- نقشه‌های توپوگرافی و عکس‌های هوایی

- ۱-۱-۱- مراجعه و دریافت نقشه‌های توپوگرافی، عکس‌های هوایی از منطقه مورد مطالعه سازمان‌های مربوط.
- ۱-۱-۲- ارزیابی نقشه‌ها و عکس‌های هوایی با توجه به تاریخ برداشت و بازدیدهای محلی و مقایسه آن‌ها با وضعیت موجود.
- ۱-۱-۳- تعیین کمبودها و نواقص نقشه‌های توپوگرافی موجود و اعلام آن به کارفرما برای تکمیل آن‌ها.
- ۱-۱-۴- تهییه نقشه‌های توپوگرافی مبنای^۱ با مقیاس‌های موردنیاز طرح براساس نقشه‌ها و مدارک موجود.

۲- کلیماتولوژی

- ۱-۲-۱- جمع‌آوری، بررسی و اظهارنظر در مورد مطالعات و گزارش‌های هواشناسی و اقلیم‌شناسی انجام شده در منطقه مورد مطالعه و یا مجاور آن.

۱-۲-۲- شناسایی ایستگاه‌های سینوپتیک، کلیماتولوژی و هیدرومتری منطقه از نظر مختصات جغرافیایی، سال تاسیس و طول مدت آمارگیری آن‌ها.

- ۱-۲-۳- بازدید و بررسی ایستگاه‌های موجود از نظر موقعیت، تجهیزات و نحوه بهره‌برداری و ارزیابی کارآیی آن‌ها.
- ۱-۲-۴- جمع‌آوری داده‌های روزانه و ماهانه عوامل مورد نیاز مطالعات هواشناسی.
- ۱-۲-۵- بررسی دقت و صحت داده‌های هواشناسی جمع‌آوری شده، و در صورت امکان اصلاح آن‌ها.
- ۱-۲-۶- توصیه‌های لازم برای تکمیل تجهیزات و تغییر محل ایستگاه‌های موجود و تاسیس ایستگاه‌های هواشناسی جدید با توجه به اهداف طرح و در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی.

۱-۲-۷- بررسی کلیات و ضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه با توجه به اطلس‌های اقلیمی موجود.

۱-۲-۸- تحلیل داده‌های هواشناسی بهمنظور تهییه اطلاعات پایه به شرح زیر:

- درجه حرارت شامل: متوسط ماهانه، متوسط حداقل ماهانه، متوسط حداقل مطلق، حداقل مطلق در دوره آمار و به تفکیک ایستگاه‌های مختلف منطقه مورد مطالعه،
- تعیین متوسط دوره یخ‌بندان شامل: شروع، ختم و مدت آن و تعیین عمق یخ‌بندان،
- بارندگی متوسط ماهانه، سالانه و تغییرات بارندگی سالانه در طول دوره آمار در ایستگاه‌های معرف بارندگی،
- دسته منحنی‌های شدت، مدت و دوره برگشت برای بارندگی‌های با مدت دوام از ۱۰ تا ۱۲۰ دقیقه و یک تا ۲۴ ساعت،
- سرعت، جهت و فراوانی باد در ماه‌های مختلف سال (توزیع جهات باد) و تعیین مشخصات رژیم باد غالب و منتج در ایستگاه‌های معرف برای ماه‌های مختلف،
- تعیین میزان تبخیر متوسط ماهانه در طول دوره آمارگیری با روش‌های مختلف،
- تعیین متوسط، حداقل و حداقل ماهانه شدت نشعشع خورشید در سطح زمین در ایستگاه‌های معرف،

۱- منظور از نقشه‌های مبنای، نقشه‌های خامی است که برای هر بخش از مطالعات با توجه به اطلاعات مورد نیاز تهییه می‌شود.

- متوسط ماهانه نسبتی در دوره آمار،
- تهیه و تدوین گزارش فنی مطالعات هواشناسی و اقلیمی و پیشنهاد برنامه مطالعات موردنیاز مراحل بعدی.
- هیدرولوژی
- جمع‌آوری و بررسی گزارش‌های مطالعات هیدرولوژی انجام شده در منطقه مورد مطالعه و یا مجاور آن.
- جمع‌آوری داده‌های آب‌سنگی و مدارک مورد نیاز مطالعات هیدرولوژی.
- بازدید و بررسی ایستگاه‌های آب‌سنگی موجود از نظر تجهیزات، موقعیت، نحوه بهره‌برداری، تاریخ تاسیس، دوره آمارگیری و ارزیابی کارآیی آن‌ها.
- بررسی دقیق و صحت داده‌های آب‌سنگی جمع‌آوری شده، ترمیم و تکمیل آن‌ها.
- توصیه‌های لازم برای تکمیل تجهیزات و تغییر محل ایستگاه‌های موجود و تاسیس ایستگاه‌های آب‌سنگی جدید با توجه به اهداف طرح.
- ارایه برنامه اندازه‌گیری‌ها و آزمایش‌های لازم در محل‌های موردنیاز.
- تحلیل داده‌ها به منظور تهیه اطلاعات پایه به شرح زیر:

 - تفکیک حوضه‌های فرعی در سطح شهر و حوضه رودخانه‌ها و مسیل‌های ورودی از حاشیه شهر،
 - استخراج مشخصات فیزیکی (شیب، مساحت، ضریب رواناب و ...) موردنیاز از حوضه‌های آبریز شهری و حاشیه شهر،
 - بررسی روش‌های مختلف محاسباتی برای تعیین رواناب در سطح حوضه‌های شهری و حوضه‌های آبریز ورودی به حاشیه شهر و انتخاب مناسب‌ترین آن‌ها،
 - تعیین مقادیر حداکثر بده و شکل هیدروگراف‌های مربوط به نقاط خروجی حوضه‌های فرعی محدوده شهر و تواتر وقوع آن‌ها،
 - تعیین مقادیر حداکثر بده و شکل هیدروگراف‌های حاصل از ترکیب هیدروگراف مسیل‌های ورودی به شهر و حوضه‌های فرعی محدوده شهری در نقاط لازم،
 - تعیین مقادیر حداقل بده‌های ماهانه آب‌های سطحی دائم و تواتر وقوع آن‌ها،
 - کیفیت شیمیایی ماهانه آب‌های سطحی دائم و طیف تغییرات آن‌ها برای مشخصه‌های کیفی موردنیاز،
 - طبقه‌بندی کیفیت آب رودخانه و تعیین ظرفیت خودپالایی آن مطابق استاندارد راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌ها - نشریه شماره ۲۹۲-الف،

- تهیه و تدوین گزارش مطالعات هیدرولوژی و پیشنهاد برنامه مطالعات موردنیاز مراحل بعدی طرح.
- زمین‌شناسی
- جمع‌آوری نقشه‌ها، آمار، اطلاعات و گزارش‌های مطالعات زمین‌شناسی انجام شده در منطقه.
- بررسی مدارک و اطلاعات گردآوری شده، ارزیابی و پیشنهاد تکمیل مطالعات.
- بازدید و بررسی زمین‌ریخت‌شناسی منطقه، شامل: موقعیت منطقه، چرخه ریخت‌شناسی، حوضه‌های آبریز، سامانه آبراهه‌ها، تپه ماهورها، ویژگی‌های فیزیکی و مشخصه‌های ساخت و بافت واحدهای سنگی و نحوه تخریب (هوازدگی) و فرسایش منطقه.

- ۴-۱-۲- بررسی چینه‌شناسی و سنگ‌شناسی، شامل: سن نسبی سازندها، جنس، ضخامت، گسترش و توالی لایه‌ها.
- ۴-۱-۳- بررسی زمین‌ساخت (تکتونیک) منطقه، شامل: فازهای کوهزایی، مشخصات چین‌خوردگی‌ها، گسلهای و موقعیت آن‌ها.
- ۴-۱-۴- تهیه نقشه زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه و مشخص نمودن سازندهای مختلف بر روی آن.
- ۴-۱-۵- تقسیم‌بندی سازندهای مختلف منطقه از نظر نفوذپذیری.
- ۴-۱-۶- تهیه مقاطع مختلف زمین‌شناسی به منظور مشخص شدن عمق سنگ کف سفره آب زیرزمینی، وضعیت طبقات، تعداد لایه‌های آبدار و ضخامت آن.
- ۴-۱-۷- تهیه و تدوین گزارش مطالعات زمین‌شناسی و پیشنهاد مطالعات مورد نیاز مراحل بعدی در صورت لزوم.
- ۵-۱-۲- ژئوتکنیک
- ۵-۱-۱-۱- جمع‌آوری نقشه‌ها، آمار، اطلاعات و گزارش‌های مطالعات ژئوتکنیک انجام شده در منطقه.
- ۵-۱-۱-۲- بررسی مدارک و اطلاعات مزبور، ارزیابی و پیشنهاد تکمیل مطالعات.
- ۵-۱-۱-۳- طبقه‌بندی خاک‌ها در محدوده مطالعه و مشخصات کیفی، مانند: کلرور و سولفات با توجه به عمق موردنظر.
- ۵-۱-۱-۴- تعیین مشخصه‌های مکانیک خاک طبقات مختلف در محدوده موردنظر.
- ۵-۱-۱-۵- تعیین مناطق مناسب برای منابع قرضه خاک و مصالح ساختمانی (شن و ماسه و سنگ).
- ۵-۱-۱-۶- تهیه و تدوین گزارش مطالعات ژئوتکنیک و پیشنهاد مطالعات مورد نیاز برای مراحل بعدی.
- ۶-۱-۲- هیدروژئولوژی
- در صورتی که سفره آب زیرزمینی منطقه منبع تامین آب بوده و از طرف دیگر محل تخلیه فاضلاب باشد مطالعات زیر انجام شود:
- ۶-۱-۱-۱- جمع‌آوری و بررسی مطالعات و گزارش‌های هیدروژئولوژی منطقه.
- ۶-۱-۱-۲- تعیین نواقص و کمبودهای مطالعاتی و پیشنهاد تکمیل مطالعات.
- ۶-۱-۱-۳- بررسی میزان برداشت آب از سفره آب زیرزمینی در حال حاضر و آینده.
- ۶-۱-۱-۴- بررسی بیلان آب سطحی منطقه با توجه به نقشه‌ها، اطلاعات و آمارهای موجود در مقاطع زمانی مختلف.
- ۶-۱-۱-۵- بررسی وضعیت باکتریولوژی سفره آب زیرزمینی با توجه به نتایج آزمایش‌های باکتریولوژی از چاهها و قنوات و چشممه‌ها و تعیین مناطق آلوده سفره آب زیرزمینی.
- ۶-۱-۱-۶- بررسی هیدرولیکی منابع آب زیرزمینی با توجه به میزان برداشت آب از چاهها، تخلیه چشممه‌ها، قنات‌ها، زهکش‌ها، منابع تغذیه سفره، میزان تبخیر از سفره زیرزمینی و تعیین برآورد برداشت و تخلیه موثر از منبع آب زیرزمینی.
- ۶-۱-۱-۷- تهیه نقشه نقاط هم‌عمق آب زیرزمینی برای سفره اول در طول سال و در فصول حداقل و حداکثر و روند آن تا زمان مطالعات.
- ۶-۱-۱-۸- بررسی هیدروژئوشیمی سفره آب زیرزمینی منطقه با توجه به نتایج آزمایش‌های کیفی و گزارش‌ها، مطالعات موجود شامل: تهیه نقشه‌های کلر، قابلیت هدایت الکتریکی، جمع املاح و تعییرات آن‌ها در سال و روند این تعییرات در سال‌های مختلف تا زمان انجام مطالعه طرح.

۱-۶-۹- تهیه و تدوین گزارش فنی از مطالعات هیدرولوژی شامل: جمع‌بندی بررسی‌های فوق و تعیین وضعیت آب زیرزمینی منطقه از نظر کمی و کیفی با توجه به برداشت‌های مختلف آب و همچنین تخلیه فاضلاب‌های خانگی و صنعتی به آن و موارد استفاده از آب زیرزمینی برای امور مختلف و لزوم حفظ کیفیت آن و روند کمی و کیفی آن در آینده بحسب نیاز.

۱-۷-۱-۲- مطالعات به منظور استفاده از فاضلاب تصفیه شده

۱-۷-۱-۲- شناسایی مصرف کنندگان فاضلاب تصفیه شده

در این مرحله باید مصرف کنندگان مختلف فاضلاب تصفیه شده شناسایی و علاوه بر تعیین موقعیت مکانی هر یک، مشخصات اصلی آن‌ها از قبیل اطلاعات عمومی واحد، میزان تقاضا و نوسان‌های زمانی آن و سایر موارد مرتبط به شرح زیر مطالعه و بررسی شود.

- شناسایی مصرف کنندگان بالفعل شامل: مصرف کنندگان موجود که حقابه (عرفی یا قانونی) استفاده از فاضلاب تصفیه شده موجود را دارند، متقاضیانی که داوطلب تخصیص جدید در قالب استفاده از فاضلاب تصفیه شده می‌باشند، و متقاضیانی که امکان جایگزینی فاضلاب تصفیه شده با تخصیص‌های آب صادره برای آن‌ها وجود دارد.

- شناسایی و برآورد مصرف کنندگان بالقوه شامل: مصارف شهری، مصارف صنعتی، مصارف کشاورزی، مصارف آبزی پروری، مصارف محیط زیست و تفرج، تغذیه آب‌های زیرزمینی، افزایش منابع آب شرب

۱-۲-۷-۱-۲- تهیه فهرست نهایی مصرف کنندگان بالقوه و بالفعل و تهیه نقشه موقعیت و مشخصات آن‌ها

۱-۳-۷-۱-۲- تعیین نیاز آبی مصرف کنندگان فهرست نهایی

۱-۴-۷-۱-۲- ویژگی‌ها و الزامات مصرف کنندگان^۲

هر یک از مصرف کنندگان برای استفاده از فاضلاب تصفیه شده محدودیت‌ها و الزاماتی دارند که در زمان برنامه‌ریزی باید مد نظر قرار گیرد. بدین منظور در این بخش باید کلیه جنبه‌های قانونی و سایر مواردی که احتمال ایجاد محدودیت یا شرایط خاص برای استفاده از فاضلاب تصفیه شده می‌کنند، مطالعه شوند.

۱-۴-۷-۱-۲- بررسی ویژگی‌های عمومی مصرف کنندگان مختلف

۱-۲-۴-۷-۱-۲- کمیت و کیفیت نیاز آبی مصرف کنندگان و نوسان‌ها و تغییرات آن در طول زمان

- استانداردها، معیارها و الزامات کیفی مصرف کنندگان مختلف

۱-۳-۴-۷-۱-۲- بررسی ویژگی‌های اجتماعی و میزان پذیرش عمومی استفاده از فاضلاب تصفیه شده

۱-۴-۷-۱-۲- بررسی ویژگی‌های فرهنگی

۱-۵-۷-۱-۲- بررسی ویژگی‌های اقتصادی

۱-۶-۴-۷-۱-۲- بررسی وضعیت بهداشتی و بیماری‌های عمدی و شایع موجود

۱-۷-۴-۷-۱-۲- بررسی الزامات بهداشتی و زیست محیطی استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای افرادی که با فاضلاب تصفیه شده در تماس هستند (مانند کارگران)، الزامات بهداشتی خاص هر یک از مصارف فاضلاب تصفیه شده، الزامات زیست محیطی استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای هر یک از مصرف کنندگان

^۱- مشاورین باید الزامات بند ۱-۲-۴-۷-۱-۲ را از جنبه تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری بر استفاده از فاضلاب تصفیه شده مورد بررسی قرار دهند.

۸-۴-۷-۱-۲- موقعیت جغرافیایی و پراکندگی مکانی مصرف کنندگان

۹-۴-۷-۱-۲- توبوگرافی مسیر انتقال و تراز ارتفاعی محل استقرار تصفیهخانه و مصرف کنندگان

۲-۲- تاسیسات موجود منطقه و بررسی‌های محلی

به منظور گردآوری و بررسی اطلاعات و آمار از طرح‌ها و تاسیسات موجود منطقه و همچنین طرح‌های پیش‌بینی شده در رابطه با طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی اقدامات زیر بر حسب مورد باید انجام شود:

۱-۲-۲- جمع‌آوری و بررسی طرح‌ها و گزارش‌هایی که به نحوی با موضوع طرح ارتباط دارد و تهیه فهرست گزارش‌ها و نحوه دستیابی به آن‌ها.

۲-۲-۲- بازدیدهای محلی به منظور:

۱-۲-۲-۲- آشنایی عینی با طرح از نظر موقعیت جغرافیایی، عوارض و شرایط طبیعی.

۲-۲-۲-۲- آشنایی با منطقه از نظر سطح بهداشت، فرهنگ و شرایط اجتماعی عامه مردم.

۳-۲-۲-۲- آشنایی با مشکلات موضعی موجود در منطقه و اولویت‌بندی آن‌ها.

۴-۲-۲-۲- امکانات محلی از نظر تامین لوله و مصالح اصلی و تامین کمبودها از نقاط هم‌جوار یا قابل دسترس.

۵-۲-۲-۲- شناسایی مسیلهای و آبراهه‌های طبیعی موجود و ساخته شده (مجاری آب‌های سطحی و فاضلاب‌رو) و کیفیت آب‌های جاری در آن‌ها.

۶-۲-۲-۲- تماس با مسوولان و ارگان‌های محلی و کسب اطلاعات کلی و نحوه دستیابی به اطلاعات بیش‌تر.

۷-۲-۲-۲- شناسایی منابع موجود تامین آب.

۸-۲-۲-۲- منابع پیش‌بینی شده برای توسعه‌های آتی.

۹-۲-۲-۲- میزان برداشت فعلی.

۱۰-۲-۲-۲- کمبودها و نارسایی‌ها و مشکلات ملموس یا محتمل از برداشت منابع موجود.

۱۱-۲-۲-۲- کمبودها و مشکلات محتمل در مراحل اجرا یا برداشت از منابع توسعه آتی.

۱۲-۲-۲-۲- میزان برداشت‌های پیش‌بینی شده از منابع توسعه آتی و سال مقصد آن‌ها.

۱۳-۲-۲-۲- گردآوری آمار و اطلاعات موجود مصارف آب (شرب - عمومی - تجاری - صنعتی) و تلفات آن.

۲-۲-۳- بررسی اطلاعات و آمار گردآوری شده و اقدامات لازم برای تهیه اطلاعات تکمیلی شامل:

۱-۲-۳-۲- بررسی اطلاعات فوق و تنظیم کاربرگ‌ها و دستورالعمل‌های تهیه آمار و اطلاعات تکمیلی طبق پیوستهای نشریه شماره ۱۱۷-۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سال ۱۳۷۱.

۲-۲-۳-۲- کیفیت فاضلاب جمع‌آوری شده موجود و بررسی اجمالی آثار آن در فرآیند تصفیه.

۳-۲-۳-۲- تهیه کاربرگ‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های تکمیلی (شیمیایی، میکروبی و زیستی) ردیف فوق.

۴-۳-۲-۲- بررسی طرح‌های موجود اصلاح شبکه از نظر تلفات آب و آثار آن در میزان فاضلاب تولیدی.

۵-۳-۲-۲- بررسی آمار و اطلاعات تکمیلی گردآوری شده.

۲-۳-۶- بررسی نتایج آزمایش‌های انجام شده و جستجوی منابع آایینه به منظور تهیه طرح‌های موضعی و بررسی گذشته‌های فعالیت تصویبی.

۷-۲-۳-۷- تعیین مقدار فعلی سرانه آب مصرفی و مقایسه آن با ارقام پیش‌بینی شده در طرح‌های موجود آب.
۷-۲-۳-۸- برآورد مقدار فاضلاب سرانه فعلی.

- ۹-۳-۲-۲-بررسی وضعیت موجود مسیل‌ها و دفع آب‌های سطحی و استفاده بهینه از آن‌ها در تهییه طرح در دست مطالعه.
- ۱۰-۳-۲-۲-بررسی زمین‌های قابل استفاده برای احداث تصفیه خانه- ایستگاه‌های پمپاژ و بالاخره مسیرهای انتقال و غیره.

۱۱-۳-۲-۲- بررسی اجمالی مسایل استعمالک زمین و بررسی اثر ان در انتخاب گزینه‌های مختلف.

۱۱-۴-۲-۲- بازدید از تاسیسات موجود آب، فاضلاب و آب‌های سطحی و بررسی نقشه‌ها و مشخصات فنی طرح‌های اجرا شده به منظور تعیین:

۱-۴-۲-۲-۱- مشخصات کلی تاسیسات (شبکه، خطوط انتقال، تلمیه خانه‌ها و سایر اجزای اصلی)، جنس لوله‌ها، مجاری فاضلاب و آب‌های سطحی.

-۲-۴-۲-۲ - عمر تاسیسات و حدود کار آنها.

۲-۲-۳-۴-۳- نقشه‌های احرا شده (حدود، کیفیت و بالآخره بایگانی، و نحوه دسترسی، به آن‌ها).

-۲-۴-۴-در صورت عدم وجود نقشه‌های اجرایی یا کمبود آن‌ها کسب اطلاع از سایر منابع یا عواملی که در این زمینه می‌توانند کارساز باشند.

- ۵-۴-۲-۱- ارزیابی تاسیسات موجود از نظر جوابگویی به نیازها در ارتباط با طرح‌های توسعه.
- ۶-۴-۲-۲- تعیین نواقص و کمبود اطلاعات لازم.

-۵- بازدید و جمع‌آوری اطلاعات از شبکه‌های اصلی برق‌رسانی به منظور آگاهی از امکانات موجود و توسعه آتی آن.

-۶- بازدید و جمع‌آوری اطلاعات از سایر تاسیسات شهری مانند شبکه‌های: گازرسانی، مخابرات، قنوات و غیره در حد شناخت بهمنظمه، بنامه، نزدیکی، و کسب حزبیات لازم برای مراحل بعدی.

۷-۲-۲- دریافت نقشه‌های خطوط اصلی تاسیسات زیرزمینی و هوایی از ارگان‌های مربوط، شامل: برق فشارقوی، مخابرات، گاز، فاضلاب و آب‌های سطحی، و بیاده نمودن، خطوط اصلی، منبیو، بر روی نقشه‌های مورد استفاده در مطالعات مقدماتی.

-۲-۸-بررسی طرحهای موجود یا در دست مطالعه آب، فاضلاب و آب‌های سطحی، به منظور تعیین:

۱-۸-۲-۱- مراحل مطالعات انجام شده (توضیحی، تشریحی) و یا در دست انجام و میزان پیشرفت آن‌ها.

۲-۲-۸-۳- در صورت توقف، دلایل آن.

۴-۸-۲-۲-۴- چگونگی این مطالعات و آثار آن‌ها در طرح در دست مطالعه (هدف، محدوده زیر پوشش این مطالعات و ارتباط آن با طرح در دست مطالعه).

^{۲-۳-۸-۵}- میزان استفاده از اطلاعات و نحوه دستیار آنها.

۶-۸-۲-۲- استخراج اطلاعات قابل استناد و تهیه گزارش، مربوط.

۹- تهیه گزارش، از کلیه اقدامات فوّهه.

۲-۳- طرح‌های مربوط به بافت شهری و جمعیتی منطقه‌ای

۲-۱-۳-۱- طرح جامع مصوب^۳

مراجعه به اداره مسکن و شهرسازی و مذاکره با مسوولان و جمع‌آوری مدارک و گزارش‌های طرح جامع و یا تفصیلی مصوب و مطالعه آن‌ها برای آگاهی و کسب اطلاعات زیر:

۲-۱-۳-۱- موقعیت و ویژگی‌های شهر و یا منطقه مورد مطالعه.

۲-۱-۳-۲- دوره طرح جامع و محدوده زیر پوشش و توسعه‌های آتی.

۲-۱-۳-۳- بافت شهر، مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی و فضاهای سبز و غیره، سرانه کاربری‌های مختلف و تراکم جمعیت در مناطق مختلف شهر در حال و آینده.

۲-۱-۳-۴- روند توسعه شهر و مناطقی که در آینده زیر پوشش طرح جامع قرار می‌گیرند.

۲-۱-۳-۵- اولویت اجرای پروژه، در مناطق اضطراری و غیراضطراری با توجه به مشکلات موجود از نظر سامانه فاضلاب و آب‌های سطحی.

۲-۳-۲- جمعیت

مراجعه به مرکز آمار، ثبت احوال، مسکن و شهرسازی، استانداری، شهرداری و سایر ارگان‌های مربوط برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات در ارتباط با جمعیت، مهاجرت، توسعه شهری، فعالیت‌های اقتصادی و سایر اطلاعات مورد نیاز در دوره‌های آماری گذشته به شرح زیر:

۲-۲-۳-۱- جمع‌آوری نتایج حاصله از سرشماری‌های عمومی و رسمی کشور.

۲-۲-۳-۲- جمع‌آوری آمار تولد، مرگ.

۲-۲-۳-۳- جمع‌آوری آمار و اطلاعات از سایر سازمان‌ها در صورت وجود.

۲-۳-۲-۴- آمارگیری نمونه از طریق مراجعت به واحدهای مسکونی براساس ضوابط مشخص شده در نشریه شماره ۱۱۷-۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سال ۱۳۷۱.

مهندس مشاور باید آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و از جمله موارد زیر را در گزارش خود ارایه نماید.

۲-۳-۲-۵- عوامل رشد جمعیت در سال‌های گذشته (توسعه صنعتی، کشاورزی و خدماتی).

۲-۳-۶- روند رشد جمعیت شهر در سال‌های گذشته (رشد طبیعی و مهاجرت).

۲-۳-۷- روند رشد جمعیت در مناطق مجاور شهر در سال‌های گذشته.

۲-۳-۸- برآورد جمعیت فعلی شهر.

۲-۳-۹- بررسی امکان مهاجرت در سال‌های آتی.

۲-۳-۱۰- بررسی جمعیت فصلی و تغییرات آن (در صورت وجود).

۱- با توجه به این که وجود طرح‌های جامع یا حداقل طرح هادی از پیش نیاز های اصولی طرح‌های آب و فاضلاب می باشد لذا چنانچه طرح‌های مذکور برای منطقه در دست مطالعه موجود نباشد، مشاور موظف است ضمن اعلام موضوع به کارفرما و در صورت موافقت وی شرح خدمات مناسبی برای رفع نیازهای طرح تهیه و ارایه نماید تا از طریق کارفرما در اسرع وقت توسط مشاور ذی صلاح انجام و در اختیار مشاور قرار گیرد.



۱۱-۲-۳-۲- پیش‌بینی جمعیت اشیاع با توجه به محدودیت‌های موجود در برابر توسعه آینده شهر (مانند: محدودیت منابع آب و زمین قابل استفاده) و تطابق آن با طرح جامع و هادی.

۱۲-۲-۳-۲- تعیین رشد سالانه جمعیت برای دوره‌های ۵ ساله تا انتهای دوره طرح با روش‌های محاسباتی زیر و یا سایر روش‌های متداول.

- روش ریاضی (تصاعد هندسی- تصاعد عددی و روش رشد با آهنگ کاهش)

- روش ترکیبی که مبتنی بر تحلیل عناصر تولد، مرگ و مهاجرت می‌باشد.

۱۳-۲-۳-۲- تعیین توزیع جمعیت و تراکم آن در زمان حال و آینده با توجه به طرح جامع و بافت شهر و یا آمارگیری نمونه.

۳-۳-۲- برنامه‌های توسعه و عمران منطقه

مراجعةه به استانداری و سایر ادارات مربوط، مذاکره با مسوولان و کسب نظرات و اطلاعات آن‌ها و جمع‌آوری گزارش‌های مربوط به برنامه‌های عمرانی منطقه برای آگاهی از موارد زیر:

۱-۳-۳-۲- طرح‌های اجرایی و یا در دست اجرا که هماهنگ نمودن آن‌ها با طرح فاضلاب و آب‌های سطحی ضرورت دارد.

۲-۳-۳-۲- طرح‌هایی که خارج از محدوده طرح جامع پیش‌بینی شده و زیر پوشش طرح فاضلاب قرار خواهد گرفت.

۳-۳-۳-۲- برنامه‌های عمرانی حال و آینده که آثار جذب جمعیت به سوی منطقه را در پی دارد، محل و موقعیت و سطح زیر پوشش و تاثیر آن‌ها در طرح مورد مطالعه.

مهندس مشاور باید با مطالعه و بررسی گزارش‌ها و نتایج بدست آمده از مذاکره با مسوولان محلی، اطلاعات خود را تکمیل نموده و اثرهای برنامه‌های عمرانی و توسعه منطقه را در طرح فاضلاب و آب‌های سطحی مدنظر قرار دهد.

۴-۳-۲- توسعه‌های صنعتی حال و آتی

مراجعةه به استانداری، اداره کل صنایع استان و سایر ادارات مربوط برای مذاکره با مسوولان و جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارش‌های مرتبط با طرح برای آگاهی از موارد زیر:

۱-۴-۳-۲- کارخانه‌ها و صنایع موجود در سطح شهر و یا خارج از شهر که فاضلاب آن‌ها باید توسط شبکه پیشنهادی جمع‌آوری شود.

۲-۴-۳-۲- کارخانه‌ها و یا صنایعی که در آینده احداث خواهد شد و فاضلاب آن‌ها باید توسط شبکه پیشنهادی جمع‌آوری شود.

۳-۴-۳-۲- برآورد و پیش‌بینی کمیت و کیفیت فاضلاب کارخانه‌ها که در این رابطه لازم است اطلاعات زیر حتی‌الامکان جمع‌آوری شود:

- نوع و مقدار تولیدات واحد صنعتی،

- نوع مواد مصرفی،

- میزان مصرف آب (صنعتی، بهداشتی و فضای سبز)،

- تعداد کارگران شاغل،

- تخلیه فاضلاب (دائم یا متناوب)،

- نمونه‌برداری و تعیین کیفیت فاضلاب در محل تخلیه (در صورت وجود)،



- بده فاضلاب در حال و آینده،

- سامانه موجود تصفیه و دفع فاضلاب.

مهندس مشاور باید با بررسی و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده، کمیت و کیفیت فاضلاب خروجی کارخانه‌ها و صنایع زیرپوشش طرح و سرانه‌های مربوط را مشخص کند و صنایعی را تعیین نماید که فاضلاب آن‌ها به لحاظ کیفیت باید به‌طور جداگانه تصفیه شوند.

۳-۵-۲- موسسات بزرگ تجاری، مسکونی، آموزشی، عمومی، بهداشتی و هتل‌ها
موسسات بزرگ که به لحاظ بده فاضلاب خروجی، آثار قابل توجهی در طراحی شبکه فاضلاب دارند، باید مشخص گردیده و در طراحی شبکه مورد توجه قرار گیرند، مانند:

۳-۵-۱- موسسات بزرگ تجاری و مجتمع‌های مسکونی و هتل‌ها.

۳-۵-۲- موسسات بزرگ آموزشی، بهداشتی، عمومی (دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌های حرفه‌ای بزرگ، بیمارستان‌های بزرگ، کشتارگاه‌ها و غیره).

۳-۵-۳- پادگان‌ها و پایگاه‌های نظامی.

برای برآورد مقدار فاضلاب موسسات یاد شده، لازم است اطلاعات مورد نیاز، مانند: تعداد کارکنان، دانشجویان یا هنرآموزان، تعداد تخت‌های بیمارستانی، تعداد سربازان و افراد نظامی، تعداد کشتار دام در کشتارگاه‌ها و ... و مصارف آب در امور مختلف از پرسشنامه‌های تهیه شده (پیوست‌های ۱ و ۲ نشریه شماره ۱۱۷-۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سال ۱۳۷۱) استخراج و مقدار فاضلاب سرانه لازم را تعیین نمود.

۴-۲- وضع موجود از نظر تهیه مصالح، نیروی انسانی و انرژی

۴-۱- بررسی امکانات موجود از نظر تهیه مصالح موردنیاز پروژه (نظیر: لوله، سیمان، آجر، آهک و ...) با در نظر گرفتن فاصله حمل آن‌ها تا محل کار.

۴-۲- بررسی و تعیین معادن قرضه خاک برای خاکریزها و محوطه‌سازی‌ها (در صورت وجود) با توجه به راه‌های دسترسی و فاصله حمل.

۴-۳- بررسی و تعیین معادن شن، ماسه و مصالح رودخانه‌ای بر حسب مورد با توجه به راه‌های دسترسی و فاصله حمل.

۴-۴- ارزیابی کمیت و کیفیت نیروی انسانی موجود در منطقه برای انجام عملیات ساختمانی طرح.

۴-۵- ارزیابی کمیت و کیفیت نیروی انسانی ماهر برای بهره‌برداری از طرح.

۴-۶- بررسی امکان تهیه مواد شیمیایی موردنیاز طرح در منطقه.

۴-۷- برآورد انرژی الکتریکی موردنیاز و بررسی امکان تامین آن از تاسیسات موجود با درنظر گرفتن فاصله انتقال و تعیین کمبودها.

۴-۸- بررسی و آگاهی از برنامه‌های توسعه انرژی الکتریکی از نظر قدرت نهایی و زمان دسترسی به آن.

۴-۹- برآورد سوخت موردنیاز گرمایش و مصرف محرکه‌های برق اضطراری و نحوه تامین آن در منطقه.



۲-۵- محدوده زیرپوشش طرح

- ۱-۵-۲- تعیین محدوده طرح از نظر وسعت و حدود جغرافیایی و نشان دادن آن برروی نقشه با مقیاس مناسب برای دوره‌های میان مدت و دراز مدت برای جمعیت‌های تحت پوشش.
- ۲-۵-۲- تشریح مناطق مختلف داخل محدوده از نظر نوع کاربری (مسکونی، صنعتی، فضای سبز و ...) و مشخص کردن مساحت‌های پیش‌بینی شده برای هریک با توجه به طرح‌های جامع و آمایش.
- ۳-۵-۲- تعیین مناطق از نظر اولویت اجرای طرح با توجه به مشکلات موجود، طرح‌های توسعه در دست اجرا و یا پیش‌بینی شده.
- ۴-۵-۲- بررسی توسعه آینده محدوده طرح در صورتی که در طرح جامع و هادی پیش‌بینی شده باشد.
- ۵-۵-۲- پیش‌بینی آثار متقابل احتمالی محدوده طرح با حوضه‌های مجاور از نقطه‌نظر:
 - نحوه دفع فاضلاب و آب‌های سطحی با توجه به شبیه عمومی منطقه و امکان استفاده از تاسیسات طرح.

۶- سایر اطلاعات و آمار

- ۱-۶-۲- نارسایی تاسیسات موجود در مناطق سیل‌گیر
- ۲-۱-۶-۲- جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ابعاد، شبیه، مشخصات ظاهری (زبری جدار و کف) تاسیسات موجود تخلیه آب‌های سطحی.
- ۲-۱-۶-۲- جمع‌آوری اطلاعات از محدوده‌های آب‌گرفتگی مناطق مختلف شهری از شهربازی‌ها و افراد محلی.
- ۲-۱-۶-۲- جمع‌آوری اطلاعات مربوط به انسداد مجاری در زمان بارندگی و سیلاب در اثر آشغال‌گرفتگی و نحوه تمیزکردن آن‌ها در قبیل و بعد از سیلاب.
- ۲-۱-۶-۲- جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مقدار رسوبات جمع شده از مجاری آب‌های سطحی و نحوه برداشت رسوبات و منشأ رسوبات.
- ۲-۱-۶-۲- آزمایش فیزیکی- شیمیایی از رواناب‌های سطحی در دفعات مختلف بارندگی، به ویژه بارندگی‌های اول و دوم و تشخیص کیفیت و میزان آلودگی آب‌های سطحی در شهرها جهت انجام مطالعات به منظور ارایه راه حل مناسب برای دفع یا تصفیه احتمالی آن.^۴
- ۲-۱-۶-۲- اطلاعات و آمار مربوط به خسارات ناشی از سیلاب
- ۲-۱-۶-۲- جمع‌آوری اطلاعات و آمار مربوط به سازمان‌های مربوط مرمتهای سالیانه از شهربازی‌ها و سازمان‌های مربوط.
- ۲-۱-۶-۲- جمع‌آوری اطلاعات و آمار مربوط به هزینه‌های جمع‌آوری رسوبات و لجن‌ها و غیره بعد از سیلاب، از شهربازی‌ها و سازمان‌های مربوط.
- ۲-۱-۶-۲- جمع‌آوری اطلاعات و آمار مربوط به خسارات وارد به سایر تاسیسات شهری ناشی از سیلاب، شامل: تاسیسات مخابرات، برق، راه‌آهن، آب، فاضلاب و ...

^۱- آزمایش‌های این بند را کارفرما انجام می‌دهد.

۲-۶-۴- در صورت اهمیت، دریافت اطلاعات مربوط به حجم تقریبی ترافیک منطقه و خسارات تقریبی ناشی از سیالاب بر اثر اختلالات ترافیکی.

۲-۶-۵- جمع‌آوری اطلاعات و آمار خسارت‌های سالانه وارد به ساختمان‌ها و املاک عمومی و مردمی در مناطق سیل‌گیر، در صورت اهمیت.



۳- مبانی کلی طرح و ضوابط طراحی

۳-۱- مبانی کلی طرح

- ۱-۱-۳- انتخاب دوره طرح با توجه به ملاحظات فنی، اقتصادی و اجرایی (مانند: عمر مفید اجزای اصلی تاسیسات، سادگی توسعه تاسیسات، آهنگ انتخاب شده برای رشد جمعیت، طرح‌های توسعه شهری و امکانات مالی و اجرایی).
- ۲-۱-۳- مرحله‌بندی عملیات اجرایی در دوره طرح با توجیه فنی و اقتصادی.
- ۳-۱-۳- تعیین تراکم مناطق مختلف شهر با توجه به وضع موجود و طرح جامع و پیش‌بینی تراکم جمعیت اشیاع در صورت امکان.
- ۴-۱-۳- تعیین جمعیت موجود و برآورد جمعیت برای دوره‌های ۵ ساله در مراحل مختلف تا پایان دوره طرح.
- ۵-۱-۳- تعیین متوسط سرانه فاضلاب در مراحل مختلف تا پایان دوره طرح با توجه به شرایط اقلیمی و اجتماعی و ضریب تبدیل آب به فاضلاب.
- ۶-۱-۳- انتخاب ضرایب حداکثر و حداقل جریان فاضلاب با توجه به جمعیت منطقه، شرایط آب و هوایی، توبوگرافی و ویژگی‌های شهر و در صورت امکان اندازه‌گیری‌های محلی و یا استفاده از آمار موجود در سایر شهرهای مشابه.
- ۷-۱-۳- تعیین میزان نشتاب و آب‌های نفوذی به فاضلاب‌روها با توجه به اندازه‌گیری‌های محلی و محاسبات مربوط و ارزیابی آثار آن بر فاضلاب.
- در صورتی که اندازه‌گیری محلی ممکن نباشد، میزان نشتاب با توجه به جنس لوله، نوع اتصالات، مشخصات خاک اطراف لوله، فاصله فاضلاب‌رو از سطح آب زیرزمینی و نیز شرایط مشابه در نقاط دیگر تعیین می‌گردد.
- ۸-۱-۳- تعیین ضریب بهره‌برداری از شبکه با توجه به عواملی نظیر: هزینه انشعاب، مشکلات دفع فاضلاب و توسعه شهری.
- ۹-۱-۳- تعیین روابط شدت، مدت و دوره بازگشت با توجه به تحلیل آمار باران‌نگارها در ایستگاه‌های مختلف. در مورد شهرهایی که در آن‌ها ایستگاه‌های باران‌نگار موجود نباشد و یا آمار آن‌ها محدود باشد، باید با توجه به شباهت‌های اقلیمی با سایر نقاطی که آمار طولانی‌تری برای آن‌ها وجود دارد و مقایسه با آمار حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته و ۴۸ ساعته، ضرایب تطبیق مناسب را به دست آورد. در مورد حوضه‌های آبریز بزرگ باید امکان تغییر روابط شدت- مدت در قسمت‌های مختلف حوضه بر اثر تغییر ارتفاع و مشخصات اقلیمی مورد توجه قرار گیرد.
- ۱۰-۱-۳- انتخاب دوره بازگشت برای مناطق مختلف با توجه به توجیه اقتصادی برای درجات حفاظت مختلف و نیز توصیه‌های مندرج در نشریه شماره ۱۱۸-۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سال ۱۳۷۱.
- ۱۱-۱-۳- تعیین کیفیت فاضلاب تصفیه‌شده خروجی تصفیه‌خانه با توجه به ضوابط زیست محیطی و نحوه تخلیه و دفع آن و یا استفاده مجدد آن و نیازهای مصرف‌کنندگان فاضلاب تصفیه‌شده با توجه به نتایج حاصل از بند ۷-۱-۲.

۳-۲- ضوابط فنی

- ۱-۲-۳- تعیین سرعت شستشو و حداقل شیب فاضلاب‌رو برای جلوگیری از تهنشین شدن مواد قابل تمثیل با توجه به شیب زمین، دمای محیط، مشخصات کیفی فاضلاب و سایر عواملی که در تهنشینی و سپتیک شدن فاضلاب موثرند.
- ۲-۲-۳- تعیین سرعت حداکثر در فاضلاب‌رو و مجاری آب‌های سطحی با توجه به جنس مصالح و نحوه اجرا.

۳-۲-۳- تعیین حداقل ابعاد فاضلاب‌رو و مجاری آب‌های سطحی باتوجه به ضوابط مندرج در نشریه شماره ۱۱۸-۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

۴-۲-۳- تعیین حداقل عمق فاضلاب‌رو باتوجه به امکان تخلیه فاضلاب طبقات همکف و یا زیرزمین (با توجه به نشریه شماره ۱۱۸-۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سال ۱۳۷۱) و تعیین حداقل عمق فاضلاب‌رو و مجاری آب‌های سطحی باتوجه به بار ترافیک، وضعیت تاسیسات زیرزمینی، عرض معابر (با توجه به نشریه شماره ۱۶۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سال ۱۳۷۶).

۵-۲-۳- انتخاب نوع لوله و مجاری باتوجه به عوامل فنی و اقتصادی (نکات مندرج در نشریه شماره ۱۶۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سال ۱۳۷۶ طرح، نظری: کیفیت فاضلاب، شیب فاضلاب‌رو، ضربیت بهره‌برداری از شبکه، دمای محیط) و پیش‌بینی تمہیدات لازم برای جلوگیری از خوردگی مانند: اجرای پوشش‌های حفاظتی، تهویه مناسب، تامین سرعت لازم برای جلوگیری از سپتیک شدن فاضلاب و ...

۶-۲-۳- تعیین مشخصات کیفی فاضلاب (بار آلدگی، میزان مواد معلق و...) در مراحل مختلف و پایان دوره طرح.

۷-۲-۳- نقشه آدمروها و حوضچه‌های جمع‌آوری آب باران، جنس مصالح و رعایت حداکثر فواصل آن‌ها (با توجه به نکات مندرج در نشریه شماره ۱۶۳، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۱۳۷۶).

۸-۲-۳- تعیین ضرایب رواناب باتوجه به جنس زمین و پوشش آن و سایر عوامل موثر، مانند: رطوبت هوا، دمای محیط و میزان وزش باد.

۹-۲-۳- محاسبه مقدار رواناب با روش‌های محاسباتی معمول، مانند: روش استدلای و برای سطوح بزرگ‌تر با روش هیدروگراف یا روش دیگر.



۴- انتخاب سامانه جمع‌آوری

در این مرحله، مهندس مشاور برحسب شرایط منطقه از نظر اقلیمی و کلیماتولوژی و همچنین وضعیت موجود جمع‌آوری فاضلاب و آب باران و سازمان‌های مسؤول بهره‌بردار، سامانه‌های مختلف جمع‌آوری فاضلاب و آب باران به صورت کاملاً مختلط و نیمه مختلط را مورد بررسی قرار داده و با توجه به مقایسه‌های اقتصادی و فنی مناسب‌ترین نوع را پیشنهاد می‌نماید. سرفصل خدمات مربوط به شرح زیر تعیین می‌گردد:

۱-۴- بررسی رژیم بارندگی منطقه از نظر توزیع و شدت آن در طول سال و تعیین تعداد روزهای سال که بارندگی ایجاد رواناب می‌نماید.

۲-۴- بررسی وضعیت موجود سامانه جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب از نظر نوع سامانه جمع‌آوری و دفع و ارزیابی عملکرد آن.

۳-۴- بررسی وضعیت توپوگرافی منطقه از نظر شب و امکان تخلیه تقلی آب باران و فاضلاب در صورت به کارگیری هریک از انواع سامانه‌های جمع‌آوری.

۴-۴- بررسی وضعیت طبقات خاک با توجه به آزمایش‌های مکانیک خاک منطقه از نظر نفوذپذیری آن و امکان دفع آب‌های سطحی منازل و کوچه‌ها.

۵-۴- بررسی وضعیت آب‌های زیرزمینی منطقه از نظر عمق آن.

۶-۴- بررسی وضعیت طرح جامع شهر از نظر فضاهای سبز، مناطق باز جهت امکان پیش‌بینی تاسیسات تاخیردهنده در سامانه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی.

۷-۴- بررسی خدمات سازمان‌های بهره‌بردار در شرایط موجود و وضعیت آن‌ها در صورت به کارگیری هریک از سامانه‌های جمع‌آوری فاضلاب و آب‌های سطحی از نظر تداخل وظایف و نیاز به سازمان‌های جدید مورد لزوم.

۸-۴- بررسی نقاط مناسب برای سریز آب باران در خطوط اصلی و انتقال در صورت انتخاب هریک از سامانه‌های مختلط و نیمه مختلط.

۹-۴- بررسی وضعیت تصفیه‌خانه از نظر پیش‌بینی واحدهای اضافی در صورت انتخاب هریک از سامانه‌های مختلط و نیمه مختلط.

۱۰-۴- انتخاب سامانه‌های جمع‌آوری فاضلاب و دفع آب‌های سطحی با تعیین مشخصه‌های اصلی آن برای منطقه مورد مطالعه با توجه به بررسی‌های فوق.

۱۱-۴- تخمین حدود ابعاد اصلی طرح در هریک از سامانه‌های انتخاب شده و برآورد کلی هزینه‌ها و مقایسه اقتصادی آن‌ها.

۱۲-۴- تعیین مزایا و معایب هریک از سامانه‌ها و مقایسه آن‌ها.

۱۳-۴- انتخاب سامانه جمع‌آوری فاضلاب و دفع آب‌های سطحی برای منطقه موردنظر.

۱۴-۴- تهیه گزارش فنی از مطالعات فوق.



۵- تعیین بررسی و ارزیابی گزینه‌های قابل مطالعه و انتخاب مناسب‌ترین گزینه

تعیین اولویت برای مناطق مختلف شهر با توجه به محدوده مورد مطالعه و بررسی‌های انجام شده از نظر نیاز به ایجاد شبکه جمع‌آوری فاضلاب و دفع آب‌های سطحی.

۲-۵- مرحله‌بندی اجرایی با توجه به اولویت‌بندی فوق.

۳-۵- تعیین خط القعدها و خط‌الراس‌های منطقه مورد مطالعه با توجه به نقشه‌های توپوگرافی شهر و حوضه‌های باران‌گیر برون شهری و درون شهری.

۴-۵- حوضه‌بندی مناطق شهری از نظر جمع‌آوری فاضلاب و آب‌های سطحی با توجه به اولویت‌های تعیین شده و وسعت و تعداد حوضه‌ها با در نظر گرفتن ابعاد شهر و نوع کاربری زمین‌های شهری و توپوگرافی منطقه.

۵-۵- حوضه‌بندی مناطق برون‌شهری (بالادست و پایین‌دست حوضه شهری) از نظر جمع‌آوری آب‌های سطحی با توجه به محدوده مورد مطالعه.

۶-۵- تعیین مقدار فاضلاب و یا آب‌های سطحی برحسب نوع سامانه انتخاب شده با توجه به کاربری اراضی در طرح جامع، مبانی طرح و روش‌های مناسب انتخاب شده برای محاسبه رواناب در هر حوضه.

۷-۵- طرح خطوط اصلی انتقال فاضلاب و آب‌های سطحی حوضه‌ها و جمع‌آوری آن‌ها به صورت ثقلی و یا پمپاژ با توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه و نحوه انتقال به تصفیه‌خانه و آبراه‌ها در گزینه‌های مختلف با توجه به:

۱-۷-۵- ترتیب استقرار حوضه‌ها نسبت به هم از نظر توپوگرافی.

۲-۷-۵- اولویت‌بندی انجام شده برای منطقه از نظر اجرا.

۳-۷-۵- شبکه ارتباطی خیابان‌ها و جاده‌های موجود بر طبق طرح جامع با توجه به محدوده طرح.

۴-۷-۵- امکان عبور خطوط فاضلاب و آب باران از معابر با توجه به عرض آن‌ها و تاسیسات زیرزمینی مستقر در آن‌ها، جنس خاک و ترافیک منطقه و امکان تحصیل زمین یا مجوز عبور.

۵-۷-۵- تعداد تصفیه‌خانه‌های پیش‌بینی شده برای طرح.

۶-۷-۵- نقاط سرریز آب باران در سامانه‌های مختلف.

۷-۷-۵- نحوه انتقال آب باران حوضه‌های برون شهری در بالادست حوضه‌های شهری.

۸-۷-۵- کاهش آثار انتقال آب‌های سطحی مناطق شهری به حوضه‌های پایین‌دست.

۹-۷-۵- امکان استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در امور کشاورزی و صنعتی و تغذیه آب‌های زیرزمینی.

۵-۸- ارزیابی گزینه‌ها

۱-۸-۵- هزینه‌های سرمایه‌گذاری و استهلاک سالانه سرمایه و بهره‌برداری و نگهداری برای هر گزینه.

۲-۸-۵- ملاحظات فنی از نظر تطبیق گزینه‌ها با مرحله‌بندی اجرایی.



- ۳-۸-۵- توانایی فنی گزینه‌ها از نظر اجرایی و بهره‌برداری و نگهداری.
- ۴-۸-۵- تامین هدف‌های طرح.
- ۵-۸-۵- ارزبری.
- ۶-۸-۵- مصالح و تجهیزات و تامین آن در منطقه.

۵-۹-۵- انتخاب مناسب‌ترین گزینه

- ۱-۹-۵- جدول مقایسه برای گزینه‌های مختلف که در آن سرمایه اولیه، استهلاک سالانه سرمایه، هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری سالانه (نیروی انسانی، مواد شیمیایی و انرژی)، هزینه‌های موردنیاز برای خرید زمین تنقیم شده است، تنظیم و مناسب‌ترین گزینه از نظر حداقل هزینه سالانه تعیین می‌گردد.
- ۲-۹-۵- تنظیم جدول مقایسه از نظر فنی با توجه به عوامل ذکر شده در بند ۸-۵ و تعیین امتیاز برای هریک از عوامل یاد شده و جمع امتیازهای هر گزینه.
- ۳-۹-۵- انتخاب مناسب‌ترین گزینه که بهترین امتیاز را از نظر جمع هزینه‌های سالانه و امتیازات فنی به طور نسبی به دست آورد.



۶- تهیه طرح مقدماتی

پس از انتخاب مناسب ترین گزینه، طرح مقدماتی گزینه انتخاب شده که برای آن مشخصات فنی اجزای اصلی معین می گردد و به شرح زیر تهیه می شود.

۶-۱- شبکه جمع آوری

۶-۱-۱- نقشه های پلان تاکثومتری^۱ به مقیاس ۱:۵۰۰۰ تا ۱:۱۰۰۰۰ مبنای طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی قرار می گیرد. این نقشه ها باید قبل از توجه به بررسی های انجام شده با شرایط فعلی منطقه به نگام شده و با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه طرح به میزان کافی خطوط تراز و یا رقوم در روی آن پیاده شده باشد به علاوه شبکه راه های ارتباطی موجود، طرح جامع، کاربری های اراضی طبق طرح جامع و همچنین تاسیسات اصلی زیرزمینی خطوط آب، برق، مخابرات، مسیل ها، گاز، فاضلاب روهای موجود و خطوط انتقال آب و فاضلاب نیز در روی نقشه ها منعکس شده باشد. چنانچه پیاده شدن اطلاعات مذبور روی یک نقشه باعث تراکم اطلاعات و در نتیجه اشکال در استفاده و نشان دادن طرح گردد می توان اطلاعات مذبور را روی چند سری نقشه به طور مجزا پیاده کرد.

۶-۱-۲- پیاده کردن حوضه های فاضلاب گیر و آب باران گیر در روی نقشه پلان تاکثومتری با توجه به شبیب عمومی منطقه، تراکم جمعیت و کاربری اراضی. وسعت این حوضه ها بر حسب بزرگی شهر بین ۵۰ تا ۱۰۰ هکتار انتخاب می شود.

۶-۱-۳- مشخص نمودن حوضه فاضلاب روهای یا کانال های آب های سطحی موجود که با توجه به بررسی های محلی قبل استفاده در طرح می باشد.

۶-۱-۴- محاسبه میزان فاضلاب و حجم رواناب با توجه به مبانی انتخاب شده، شامل: متوسط جریان، حداکثر لحظه ای و حداقل آن و در مورد آب های سطحی با توجه به دوره بازگشت اختیار شده برای مناطق موردنظر و تنظیم جداول محاسباتی آن.

۶-۱-۵- محاسبه ابعاد مجاری موردنیاز برای جمع آوری و انتقال فاضلاب و آب های سطحی هر حوضه با توجه به:

۶-۱-۵-۱- شبیب عمومی حوضه ها نسبت به هم و امکان انتقال ثقلی و یا تحت فشار.

۶-۱-۵-۲- بررسی محلی معابر یا مسیرهای پیش بینی شده در طرح جهت عبور خطوط فاضلاب و آب های سطحی از نظر ترافیک آن، وضعیت ساختمان های دو طرف، عمق موردنیاز خطوط، عرض معابر، تاسیسات زیرزمینی، وضعیت روسازی معابر و امکانات اجرا در محل مذبور.

۶-۱-۵-۳- مسیل های آب باران یا کانال های فاضلاب موجود که استفاده از آن ها در طرح با توجه به بررسی محلی مسلم شده است.

۶-۱-۵-۴- میزان سولفور هیدروژن ایجاد شده در خطوط فاضلاب با توجه به زمان ماند، شبیب، بدء، شرایط آب و هوایی و مشخصه کیفی فاضلاب و پیش بینی تمہیدات در صورت لزوم.

۶-۱-۵-۵- انتخاب مقاطع هیدرولیکی مناسب با توجه به حجم فاضلاب یا آب های سطحی و امکانات ساخت آن.

۶-۱-۵-۶- تنظیم جداول محاسبات هیدرولیکی طرح.

^۱- Tacheometry

۶-۱-۶- تعیین محل آدمروهای اصلی شبکه جمع‌آوری فاضلاب و یا آب‌های سطحی در محل تقاطع خطوط اصلی و یا تغییر قطرها.

۶-۱-۷- تهیه پلان خطوط اصلی جمع‌آوری فاضلاب و آب‌های سطحی روی نقشه‌های ۱:۵۰۰۰ تا ۱:۱۰۰۰۰ که بر روی آن حوضه‌های شیب عمومی آن‌ها، موقعیت خطوط اصلی و ابعاد و شیب آن‌ها، موقعیت و شماره آدمروهای اصلی و جهت جریان مشخص می‌گردد. در آدمروهای اصلی رقوم کف فاضلاب‌رو خروجی و حدود رقوم سطح زمین در محل آدمرو مشخص می‌شود.

۶-۱-۸- نقشه همسان به کار برده شده برای شبکه اصلی.

۶-۱-۹- نقشه همسان ترانشه لوله.

۶-۱-۱۰- نقشه همسان آدمروها بر برحسب قطر لوله، نوع آدمرو (ریزشی، بازدید و اتصال) و عمق خط لوله.

۶-۱-۱۱- نقشه همسان حوضچه‌های آب باران، سریز آب باران، عبور از نهرها و خطوط راه‌آهن.

۶-۱-۱۲- نقشه همسان نحوه اتصال فاضلاب منازل بر برحسب عمق، عرض معابر و قطر فاضلاب‌رو خیابان.

۶-۱-۱۳- نقشه همسان سازه‌های استهلاک انرژی و کاهش سرعت.

۶-۱-۱۴- طرح مقدماتی تهویه هوای داخل سامانه فاضلاب و تمییزات پیش‌بینی شده برای جلوگیری از خورندگی لوله‌ها.

۶-۲- تلمبه‌خانه‌ها

۶-۲-۱- انتخاب محل تلمبه‌خانه با توجه به نکات زیر انجام می‌شود:

۶-۱-۲- موقعیت جغرافیایی و همچنین رقوم ارتفاعی آن نسبت به حوضه مربوط.

۶-۲-۱-۲- کاربری زمین اطراف آن.

۶-۲-۱-۳- مسیل یا آبراهه‌های موجود منطقه.

۶-۲-۱-۴- راه‌های دسترسی.

۶-۲-۱-۵- امکان تحصیل زمین.

۶-۲-۱-۶- امکان انتقال فاضلاب جمع شده به خطوط انتقال.

۶-۲-۱-۷- دسترسی به انرژی لازم (خطوط نیرو).

۶-۲-۱-۸- سیل‌گیر بودن.

۶-۲-۲- تعیین بده ورودی به تلمبه‌خانه در طول دوره طرح با توجه به مشخصات حوضه یا حوضه‌های مربوط، این بده در هر دوره شامل: متوسط، حداکثر و حداقل خواهد بود.

۶-۲-۳- تعیین تعداد و ظرفیت تلمبه‌ها در هر مرحله از دوره طرح.

۶-۲-۴- بررسی گزینه‌های مختلف تلمبه‌خانه (پیچوار، مستفرق، چاهک خشک و تر) و همچنین نوع تلمبه‌های مورد لزوم و انتخاب مناسب‌ترین آن‌ها. در این بررسی همچنین گزینه تلمبه‌خانه و خط انتقال نقلی در مقایسه با تلمبه‌خانه و لوله تحت فشار مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت جدول مشخصات فنی تلمبه‌ها شامل: نوع، تعداد، ظرفیت، ارتفاع پمپاژ برای هر مرحله از دوره طرح مشخص می‌شود.

- ۶-۵-۲-۶- تهیه طرح مقدماتی تلمبه خانه از نظر ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی شامل:
- ۶-۵-۱- نقشه موقعیت تلمبه خانه و راههای دسترسی به آن.
- ۶-۵-۲- پلان محوطه تلمبه خانه شامل: ساختمان تلمبه خانه، محوطه اطراف و موقعیت ساختمان های مورد نیاز دیگر.
- ۶-۵-۳- پلان و مقطع تلمبه خانه شامل: حدود ابعاد داخلی ساختمان، ابعاد چاہک فاضلاب، موقعیت تلمبه ها، لوله کشی ارتباطی آنها، موقعیت آشغال گیرها، دریچه ها، تابلوهای برق و پله های دسترسی.
- ۶-۵-۴- نحوه تامین انرژی دائم و اضطراری، میزان بر مورد نیاز در هر دوره طرح و در صورت لزوم مشخصات کلی پست های ورودی برق.
- ۶-۵-۵- تمهیدات پیش بینی شده در تلمبه خانه برای جلوگیری از خورندگی فاضلاب شامل: تهیه، مشخصات تجهیزات لازم برای جلوگیری از سپتیک شدن آن و همچنین پوشش های حفاظتی.
- ۶-۵-۶- پیش بینی تخلیه اضطراری در تلمبه خانه های فاضلاب و آب های سطحی و نحوه انتقال آن به آبراهه های نزدیک.
- ۶-۷-۵- پلان مقدماتی ساختمان های جنبی تلمبه خانه در صورت لزوم مانند: نگهداری، پست برق، ساختمان دیزل ژنراتور اضطراری و سرویس ها.

۶-۳- خطوط انتقال و دفع فاضلاب تصفیه شده

- ۶-۱-۳- مشخص نمودن مسیر خطوط انتقال و دفع فاضلاب به صورت ثقلی یا تحت فشار روی نقشه های ۱:۵۰۰۰ تا ۱:۱۰۰۰۰ و بررسی محلی آن با توجه به:
- ۶-۱-۱- وضعیت توپوگرافی منطقه.
- ۶-۱-۲- مجاورت به راههای دسترسی.
- ۶-۱-۳- وضعیت زمین و جنس خاک مسیر خط انتقال.
- ۶-۱-۴- عبور از رودخانه، نهرها و سایر عوارض.
- ۶-۱-۵- مکان تحصیل زمین.
- ۶-۲-۳- انتخاب گزینه های ممکن با توجه به بررسی های فوق.
- ۶-۳-۳- محاسبات هیدرولیکی برای تعیین ابعاد و اقطار خطوط انتقال گزینه های ممکن و تهیه پلان و نیمرخ طولی (پروفیل) طولی و جداول محاسباتی آن.
- ۶-۳-۴- ارزیابی گزینه ها با توجه به موارد زیر:
- ۶-۴-۱- برآورد هزینه سرمایه گذاری و هزینه سالانه استهلاک سرمایه، بهره برداری و نگهداری هر گزینه.
- ۶-۴-۲- ارزیابی مورد نیاز.
- ۶-۴-۳- انرژی مورد نیاز (مقایسه خط انتقال ثقلی و تحت فشار).
- ۶-۴-۴- مصالح و تجهیزات و تامین آن در منطقه.
- ۶-۴-۵- توان اجرایی مورد نیاز، بهره برداری و نگهداری هر گزینه.



- ۶-۴-۳-۶- تحصیل زمین و کسب مجوز عبور.
- ۶-۴-۳-۵- انتخاب مناسب‌ترین گزینه با توجه به موارد زیر انجام می‌پذیرد:
- ۶-۴-۳-۱- تنظیم جدول مقایسه برای گزینه‌های مختلف که در آن سرمایه‌گذاری اولیه، استهلاک سرمایه، هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری سالانه و هزینه‌های مورد نیاز برای خرید زمین درج شده باشد.
- ۶-۴-۳-۲- تنظیم جدول مقایسه از نظر فنی با توجه به عوامل ذکر شده در بندهای ۶-۴-۳-۶ تا ۷-۴-۳-۶ و تعیین امتیاز برای هریک از عوامل فوق و جمع امتیازهای هر گزینه.
- ۶-۴-۳-۳- انتخاب مناسب‌ترین گزینه که بهترین امتیاز را از نظر جمع هزینه‌های سالانه و امتیازات فنی به طور نسبی به دست آورد.
- ۶-۴-۳-۶- تئهیه طرح مقدماتی گزینه انتخابی شامل:
- ۶-۴-۱- پلان و نیمرخ طولی خط انتقال بر روی نقشه‌های ۱۵۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰.
- ۶-۴-۲- نقشه همسان مقاطع خط انتقال و جنس و ابعاد آن.
- ۶-۴-۳- محل تقریبی آدمروها (ریزشی و بازدید) در روی نیمرخ طولی و پلان و نقشه‌های همسان آن‌ها.
- ۶-۴-۴- محل تقریبی سازه‌های استهلاک کننده انرژی بر روی پلان و نیمرخ.
- ۶-۴-۵- نقشه همسان عبور از نهرها، جاده‌های اصلی، تاسیسات زیرزمینی و راه‌آهن.
- ۶-۴-۶- طرح مقدماتی تهویه خط و پیش‌بینی‌های انجام شده برای جلوگیری از خورندگی و فرسایش.
- ۶-۴-۷- جاده دسترسی برای بهره‌برداری و نگهداری خط و نشان‌دادن آن در پلان خط انتقال.
- ۶-۴-۸- تعیین محل‌هایی که نیاز به خرید اراضی داشته و یا برای عبور نیاز به کسب مجوز دارد و مشخص نمودن آن روی پلان.
- ۶-۴-۹- محل تقریبی شیرهای قطع و وصل، تلمبه‌خانه‌ها، شیرهای هوای تخلیه در خطوط تحت فشار و بر روی پلان و نیمرخ طولی و تمهیدات لازم برای جلوگیری از خطرات سیل.

۶- موارد مشترک در تاسیسات مختلف طرح

در طراحی اجزای اصلی طرح شبکه‌های جمع‌آوری، خطوط انتقال، تلمبه‌خانه‌ها و تصفیه‌خانه‌ها موارد مشترکی مطرح می‌باشد که ضروری است بر حسب مورد بررسی شود و عبارتند از:

- ۶-۱-۱- محل تاسیسات
- در انتخاب محل تاسیسات طرح، نکات زیر رعایت گردد:
- ۶-۱-۱- برآورد زمین مورد نیاز قسمت‌های مختلف طرح.
- ۶-۱-۲- تعیین حریم مورد نیاز هریک از تاسیسات فوق.
- ۶-۱-۳- امکان دفع فاضلاب تصفیه شده و سرربز در مورد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و تلمبه‌خانه‌ها.
- ۶-۱-۴- رعایت فواصل ضروری محل‌های تاسیسات طرح از مناطق مسکونی، صنعتی و سایر موسسات با توجه به استانداردها و میزان آلودگی‌های تعیین شده.



- ۶-۱-۴-۵- بررسی‌های محلی برای تعیین محل‌های مناسب برای تأسیسات طرح.
- ۶-۱-۴-۶- بررسی وضعیت مالکیت، نوع کاربری اراضی و قیمت زمین‌های پیش‌بینی شده و امكان تحصیل آن.
- ۶-۱-۴-۷- بررسی دسترسی به آب و انرژی برای هریک از محل‌های انتخاب شده و برآورد هزینه‌های تقریبی آن.
- ۶-۱-۴-۸- بررسی حفاظت‌های لازم در مقابله با سیل برای هریک از محل‌های انتخاب شده.
- ۶-۱-۴-۹- بررسی وضعیت توپوگرافی محل‌های مناسب و هزینه‌های تسطیح آن با توجه به ویژگی‌های طرح.
- ۶-۱-۴-۱۰- بررسی جاده‌های مجاور و راه‌های دسترسی مورد نیاز به هریک از محل‌های مناسب و برآورد هزینه‌های تقریبی آن.
- ۶-۱-۴-۱۱- اولویت‌بندی محل‌های انتخاب شده و انتخاب مناسب‌ترین آن‌ها و پیشنهاد به کارفرما جهت تملک آن.
- ۶-۲-۴- جاده‌های دسترسی و سایر ساختمان‌ها
- ۶-۲-۴-۱- جاده‌های دسترسی
- برای دسترسی به محل تأسیسات طرح نیاز به جاده دسترسی است که عموماً راه ارتباطی بین جاده‌های موجود و محل تأسیسات طرح است. در طرح مقدماتی راه‌های دسترسی، نکات زیر رعایت گردد:
- پیاده‌کردن موقعیت زمین تأسیسات طرح در پلان‌های ۱:۵۰۰۰ و یا ۱:۱۰۰۰۰ منطقه
 - شناسایی محلی مسیرهای موجود در مجاور زمین‌های تأسیسات پیشنهادی طرح با توجه به ویژگی‌های هندسی، بار ترافیکی و امكان استفاده از آن‌ها در طرح موجود،
 - پیاده نمودن گزینه‌های مختلف مسیرهای ارتباطی بر روی نقشه‌های توپوگرافی با توجه به عوارض زمین و مسیرهای موجود انتخاب شده،
 - پیمایش محلی هریک از گزینه‌های پیش‌بینی شده و مشاهده عوارض آن،
 - انتخاب مناسب‌ترین مسیر برای دسترسی به محل تأسیسات با توجه به طول مسیر ارتباطی و حجم عملیات خاکی آن،
 - تعیین مشخصات هندسی مسیر انتخاب شده با توجه به نیازهای طرح،
 - تهییه پلان مسیر در روی نقشه‌های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰ و یا ۱:۱۰۰۰۰:۱،
 - تهییه نقشه‌های مقدماتی اینیه مهم جاده از قبیل: دیوارهای حائل، پل‌های با دهانه بزرگ در صورت وجود.
- ۶-۲-۴-۲- سایر ساختمان‌ها

در محوطه تلمبه‌خانه‌ها و تصفیه‌خانه‌ها عموماً نیاز به ایجاد ساختمان‌های خدماتی از قبیل: ساختمان‌های اداری، انبار، آزمایشگاه، تعمیرات و غذاخوری است که در این‌گونه موارد مهندس مشاور باید طرح مقدماتی این قبیل ساختمان‌ها را همراه با طرح اصلی ارایه دهد که فهرست خدمات آن به شرح زیر می‌باشد:

- بررسی نیاز به احداث ساختمان‌های خدماتی (جنبدی) برای طرح موردنظر و تعیین آن‌ها،
- تعیین اجزای اصلی هریک از ساختمان‌های جنبی با توجه به نیازهای طرح،
- تعیین حدود فضاهای موردنیاز هریک از اجزای اصلی ساختمان‌های جنبی با توجه به ویژگی‌های طرح،
- تهییه پلان مقدماتی و نماهای هریک از ساختمان‌های جنبی با توجه به اجزای اصلی آن، فضاهای پیش‌بینی شده برای آن‌ها و ارتباط منطقی لازم بین آن‌ها،

- تهیه پلان جانمایی مقدماتی تاسیسات مربوط به هریک از ساختمان‌ها از قبیل: آزمایشگاه، انبار، تعمیرگاه، ناهارخوری و غیره،

- تعیین مشخصات مصالح اصلی هریک از ساختمان‌ها با توجه به مصالح محلی و هماهنگی آن با مصالح به کار گرفته شده در تاسیسات اصلی طرح،

- طرح مقدماتی ساختمان‌های جنبی از نظر اسکلت و تاسیسات.

۶-۳-۴-۳- انرژی و آب موردنیاز

- برآورد میزان برق موردنیاز طرح به تفکیک اجزای اصلی طرح در دوره طرح و اعلام آن به کارفرما،

- برآورد میزان برق موردنیاز در موقع اضطراری و قطع برق اصلی با توجه به کارکرد حداقل،

- تعیین ظرفیت و تعداد ژنراتورهای اضطراری و تعیین مشخصات کلی آن‌ها،

- بررسی امکان تامین آب موردنیاز با توجه به تاسیسات موجود و یا در حال ساخت در مجاور طرح،

- در صورت عدم امکان تامین آب از تاسیسات موجود، بررسی امکان تامین آب از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی،

- تهیه طرح مقدماتی تامین و انتقال انرژی و آب به تاسیسات موردنظر با توجه به مطالعات فوق.

۶-۵- نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات مورد نیاز

۶-۵-۱- نیروی انسانی

- برآوردنیروی انسانی موردنیاز دوره‌بهره‌برداری و نگهداری با تعیین نوع تخصص و حدود تحصیلات و تجربه آن‌ها،

- تنظیم نمودار تشکیلاتی سازمان مسؤول بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات،

- تعیین حدود وظایف کلی واحدهای مختلف،

- نحوه ارتباط واحدها با یکدیگر،

- تعداد افراد موردنیاز هر واحد با تعیین نوع تخصص و تحصیلات مورد لزوم.

۶-۵-۲- مصالح

- تعیین مصالح اصلی و مشخصات کلی آن،

- برآورد مقادیر مصالح اصلی فوق،

- بررسی محلی امکان تامین مصالح با توجه به حجم مورد نیاز و ظرفیت تولید محلی،

- بررسی تامین مصالح و یا رفع کمبود آن از سایر منابع داخل کشور.

۶-۵-۳- تجهیزات

- تعیین تجهیزات اصلی طرح و مشخصات کلی آن‌ها،

- بررسی امکان ساخت و تولید تجهیزات اصلی مزبور به طور کامل و یا جزیی،

- بررسی هزینه‌های سرمایه‌ای نگهداری و بهره‌برداری تجهیزات انتخاب شده،

- بررسی تخصص‌های مورد نیاز برای نگهداری و بهره‌برداری از تجهیزات انتخاب شده،

- بررسی امکان به کارگیری روش‌های ساده‌تر برای تقلیل هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری و نیاز به تخصص‌های خاص،

- تعیین تجهیزاتی که باید از خارج وارد گردد،
- تعیین تجهیزاتی که در داخل کشور تولید می شود و یا امکان ساخت آنها باشد.

۶-۶- تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل

- تعیین عواملی که اندازه‌گیری کمی و کیفی آن در تاسیسات پیشنهادی جهت عملکرد مناسب تجهیزات و فرایند تصفیه ضروری است،
- انتخاب عواملی که برای حصول فرایند تصفیه باید تحت کنترل باشند،
- بررسی روش‌های خودکار، نیمه‌خودکار و دستی کنترل عوامل اندازه‌گیری شده و قابل کنترل،
- برآورد هزینه‌های مربوط و تخصص‌های مورد نیاز برای انجام روش‌های کنترل انتخاب شده،
- انتخاب مناسب‌ترین روش و تهییه طرح مقدماتی با مشخص نمودن عواملی که اندازه‌گیری می شود و کنترل می گردد (محل، نحوه کنترل و نمودار مربوطا).

۶-۷- تجهیزات ایمنی و حفاظتی

- بررسی ساختمان‌ها و تجهیزات از نظر ایمنی،
- تعیین نوع ایمنی و حدود آن برای هریک از ساختمان‌ها و تجهیزات در دوره بهره‌برداری و نگهداری،
- بررسی روش‌های مختلف ایمنی برای تامین حدود ایمنی تعیین شده،
- انتخاب مناسب‌ترین روش ایمنی با توجه به هزینه تهییه، منابع تامین و تخصص‌های مورد لزوم،
- بررسی روش‌های مختلف حفاظت از تاسیسات در مقابل سرقت و انتخاب مناسب‌ترین روش‌ها،
- بررسی روش‌های مختلف کنترل ورود و خروج افراد به کارگاه و انتخاب مناسب‌ترین آن‌ها.

۶-۸- خدمات اختصاصی مربوط به طرح تصفیه‌خانه‌های فاصلاب

- خدماتی که در مرحله توجیهی برای طرح تصفیه‌خانه‌های فاصلاب ارایه می شود، باید به‌طور کلی در قالب اصول زیر انجام پذیرد:
- ظرفیت پیش‌بینی شده برای تصفیه‌خانه در هر مرحله، قابل حصول در مدت پیش‌بینی شده برای آن مرحله باشد،
- توسعه تصفیه‌خانه برای دوره‌های بعدی (در صورت وجود زمین) امکان‌پذیر باشد و توسعه‌ها به صورت واحدهای نظیر (مدولار) انتخاب شود،
- روش تصفیه انتخاب شده در حدود امکانات مالی و فنی منطقه باشد،
- حجم فاصلاب تصفیه شده و درجه تصفیه انتخاب شده، تعادل زیست‌محیطی منطقه را بهم نزند و همچنین امکان ارتقای کیفیت فاصلاب تصفیه شده با پیش‌بینی واحدهای دیگر تصفیه در آینده قابل حصول باشد،
- محل انتخاب شده برای تصفیه‌خانه با کاربری پیش‌بینی شده در طرح جامع برای منطقه هماهنگ باشد،
- بازیافت و استفاده از تولیدات تصفیه‌خانه (فاصلاب، لجن، گاز) در نظر گرفته شود،



- استفاده از توانمندی‌های موجود در منطقه (شرایط آب و هوایی، زمین، مصالح، شرایط توپوگرافی) در انتخاب روش تصفیه ملحوظ گردد.

با توجه به اصول فوق سرفصل‌های خدمات به شرح زیر خواهد بود:

۶-۸-۱- مقدار فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه و مرحله‌بندی آن.

۶-۸-۱-۱- بررسی سرانه‌های فاضلاب (خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی) انتخاب شده برای طرح شبکه جمع‌آوری فاضلاب و تعیین آن برای مراحل مختلف توسعه تصفیه‌خانه.

۶-۸-۱-۲- بررسی میزان نشتاب و آبهای نفوذی پیش‌بینی شده برای طرح شبکه جمع‌آوری فاضلاب و تطبیق آن برای استفاده در طرح تصفیه‌خانه از نظر کمی و آثار کیفی روی فاضلاب.

۶-۸-۱-۳- تعیین جمعیت مشترکان در وضعیت موجود و در مراحل مختلف طرح با توجه به برنامه زمانی پیش‌بینی شده برای اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب براساس اولویت‌های طرح و امکانات مالی آن.

۶-۸-۱-۴- تخمین مقدار فاضلاب روزانه در دوره طرح (فواصل پنج سال) برای تصفیه‌خانه با توجه به سرانه‌های انتخاب شده برای هر دوره.

۶-۸-۱-۵- تهیه نمودار روند جریان ورودی فاضلاب به تصفیه‌خانه برای دوره طرح و مرحله‌بندی آن برای تعیین ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها.

۶-۸-۱-۶- تعیین ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها در مراحل مختلف طرح، شامل: متوسط ساعتی روزانه، حداقل ساعتی، حداقل ساعتی (وقایت خشک و تر) و میزان جریان روزانه حداقل بادوام یک تا ده روز و تعیین ظرفیت و توانایی مدول‌ها برای کارکرد در زیر یا بالای ظرفیت طراحی بدون کاهش درجه تصفیه.

۶-۸-۲- مشخصات کیفی فاضلاب

مشخصات کیفی فاضلاب در صورت وجود شبکه جمع‌آوری فاضلاب و امکان نصب دستگاه اندازه‌گیری و نمونه‌برداری با توجه به جزیئات زیر تعیین می‌شود و در صورتی که منطقه فاقد شبکه جمع‌آوری فاضلاب باشد، می‌توان از مطالعات انجام شده در سایر شهرها که وضعیت مشابه دارند و انتخاب مبانی به دست آمده برای آن‌ها استفاده نمود.

۶-۸-۲-۱- بررسی منطقه یا مناطق مختلف از نظر امکان نصب تجهیزات اندازه‌گیری و نمونه‌برداری فاضلاب.

۶-۸-۲-۲- تعیین محل‌های مناسب برای نصب تجهیزات اندازه‌گیری و نمونه‌برداری و اعلام آن به کارفرما.


۶-۸-۲-۳- تعیین و اعلام مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز به کارفرما.

۶-۸-۲-۴- نظارت کلی بر نحوه نصب تجهیزات فوق.

۶-۸-۲-۵- تهیه و تسلیم دستورالعمل لازم برای نحوه اندازه‌گیری و نمونه‌گیری و همچنین زمان‌های اندازه‌گیری، نمونه‌گیری و نگهداری نمونه‌ها و ارسال آن‌ها به آزمایشگاه همراه با عوامل مورد نیاز برای آزمایش به کارفرما.

۶-۸-۲-۶- بررسی نتایج اولیه اندازه‌گیری، نمونه‌گیری و آزمایش و تعیین مدت لازم برای انجام عملیات فوق.

۶-۸-۷- بررسی نهایی نتایج به دست آمده، تخمین سرانه‌های کمی و کیفی فاضلاب با توجه به جمعیت حوضه مربوط و سایر تخلیه‌کنندگان به ویژه تخلیه‌کنندگان فاضلاب صنعتی به شبکه.

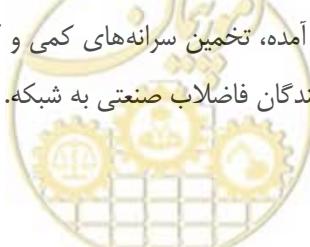

- ۶-۸-۲-۸- مقایسه سرانه‌ها با سرانه‌های متداول و به کاربرده شده در سایر شهرهای کشور و انتخاب سرانه‌های مناسب کیفی برای فاضلاب در مراحل مختلف توسعه تصفیه خانه.
- ۶-۸-۹- بررسی مشخصات کیفی فاضلاب از نظر تصفیه‌پذیری و در صورت لزوم پیش‌بینی تمهیداتی که در مراحل مختلف تصفیه با توجه به مشخصه کیفی فاضلاب لازم می‌گردد.
- ۶-۸-۳- درجه تصفیه مورد لزوم با توجه به کیفیت فاضلاب خام و نیازهای مصرف کنندگان فاضلاب تصفیه شده.
- ۶-۸-۱- بررسی استفاده از فاضلاب تصفیه شده در موارد مختلف با توجه به موارد مطروحه در بند ۷-۱-۲-۶-۳-۸-۲- بررسی نحوه استفاده از لجن تصفیه خانه.
- ۶-۸-۳-۳- تعیین درجه تصفیه لازم برای فاضلاب و لجن با توجه به نیازهای مصرف کنندگان و نحوه استفاده از آن و استانداردهای تدوین شده محیط زیست.
- ۶-۸-۴- تعیین حداقل مراحل مورد لزوم برای تصفیه به منظور حصول به درجه تصفیه در مراحل مختلف توسعه تصفیه خانه.
- ۶-۸-۴-۴- شرایط و ظرفیت‌های موجود در منطقه
- ۶-۸-۱- تعیین عوامل موثر اقلیم و هواشناسی در روش‌های مختلف تصفیه.
- ۶-۸-۲-۴- بررسی وضعیت محل‌های مختلف برای تصفیه خانه از نظر وسعت، نحوه استفاده، مالکیت و امکان تحصیل آن و هزینه‌های مربوط.
- ۶-۸-۳-۴- بررسی مصالح اصلی ساختمانی مورد نیاز در روش‌های مختلف تصفیه و امکان تامین آن در محل.
- ۶-۸-۴-۴- بررسی سطح آب‌های زیرزمینی در مناطقی که برای تصفیه خانه فاضلاب درنظر گرفته شده است.
- ۶-۸-۴-۵- بررسی وضعیت کلی مقاومت خاک زمین مناطقی که برای تصفیه خانه در نظر گرفته شده است و تمهیداتی که با توجه به شرایط خاص زمین باید در سازه‌های مختلف تصفیه خانه در روش‌های مختلف تصفیه مورد توجه قرار داد.
- ۶-۸-۴-۶- امکانات ارزی طرح.
- ۶-۸-۴-۷- توانایی فنی از نظر تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مراحل اجرا و بهره‌برداری تصفیه خانه در روش‌های مختلف تصفیه.
- ۶-۸-۵- بررسی گزینه‌های مختلف تصفیه با توجه به مطالعات فوق، روش‌های مختلف تصفیه که حدود درجه تصفیه مورد نیاز را تامین می‌کند و فاضلاب خروجی حاصل از آن برای مصارف شناسایی شده با در نظر گرفتن الزامات و محدودیت‌های آن‌ها قابل استفاده باشد، در نظر گرفته شده و پس از ارایه طرح کلی برای هر روش تصفیه، مقایسه فنی و اقتصادی انجام می‌گیرد.
- ۶-۸-۱-۵- مقایسه اقتصادی
- تهیه نمودار جریان برای هریک از روش‌های تصفیه در نظر گرفته شده،
 - انجام محاسبات لازم برای تعیین ظرفیت و تعداد هریک از واحدها در روش‌های مختلف تصفیه،
 - تهیه پلان کلی موقعیت واحدها برای هر گزینه،
 - برآورد کلی مقدار زمین، میزان انرژی و مواد شیمیایی برای هر گزینه،



- برآوردهزینه تجهیزات و کارهای ساختمانی هریک از گزینه‌ها کلی بوده و برحسب هزینه‌های واحدهای مشابه ساخته شده، تخمین زده می‌شود.
- برآوردهزینه نیروی انسانی، بهره‌برداری و نگهداری برای هر گزینه،
- برآوردهزینه‌های اجرای برنامه استفاده از فاضلاب تصفیه شده^۳ شامل: هزینه‌های تجهیزات پایش، هزینه آموزش‌های تخصصی برای بهره‌برداران، هزینه‌های آموزش و آگاهی‌رسانی عمومی، هزینه‌های تامین نیروی انسانی مورد نیاز، هزینه انتقال فاضلاب تصفیه شده به مصرف‌کنندگان، سایر هزینه‌ها
- تعیین میزان سرمایه‌گذاری و هزینه سالانه و هزینه تصفیه هر متر مکعب فاضلاب برای هریک از گزینه‌ها.

۶-۵-۸- مقایسه فنی

- عوامل موثر در مقایسه فنی به شرح زیر است:
- موقعیت تصفیه‌خانه و آثار جنبی آن در روش‌های مختلف تصفیه،
 - امکان استفاده از فاضلاب تصفیه شده و لجن تولیدی،
 - سازگاری روش‌های مختلف تصفیه نسبت به شرایط آب و هوایی، تغییرات کیفیت فاضلاب و ارتقای کیفیت فاضلاب تصفیه شده در مراحل توسعه آتی،
 - انعطاف‌پذیری سامانه در بهره‌برداری و میزان اطمینان به عملکرد تصفیه جهت نیل به درجه تصفیه مورد لزوم به ویژه در شرایط کارکرد پایین تر یا بالاتر از ظرفیت طراحی و شرایط اضطراری و تامین الزامات مصرف کنندگان (موارد مطروحة در بند ۲-۱-۲)،
 - میزان انرژی مورد نیاز،
 - مواد شیمیایی مورد نیاز،
 - بارگیری و تخلیه لجن،
 - مهارت فنی مورد نیاز،
 - میزان ارزبری.

برای هریک از عوامل فوق امتیازهایی به صورت بسیار مناسب به سه امتیاز، مناسب با دو امتیاز و نامناسب با یک امتیاز داده می‌شود و از نظر آن که عوامل فوق هم وزن نیستند ضرایب یک الی چهار نیز برحسب عواملی که دارای اهمیت بیشتری هستند (۴) و حداقل (۱) داده می‌شود، سپس بر اساس این ضرایب برای گزینه‌های مختلف و عوامل موثر با ضرایب مربوط جدولی تنظیم می‌شود و برای هر گزینه جمع امتیازات تعیین و گزینه‌ای که از نظر اقتصادی ارزان‌تر (هزینه سالیانه حداقل) و امتیاز بیشتر داشته باشد به عنوان گزینه برتر انتخاب می‌گردد.

۶-۸- طرح مقدماتی گزینه برتر

طرح مقدماتی گزینه برتر به شرح زیر تئیه می‌شود:



۱- هزینه‌ها باید برای کلیه بخش‌های برنامه مدیریت استفاده از فاضلاب تصفیه شده از جمله بخش پایش و کنترل‌های مورد نیاز برآورده شود.

۶-۸-۱- انجام محاسبات کامل تر مربوط به تعیین تعداد، ظرفیت و مشخصات، افتهای هیدرولیکی واحدهای مختلف تصفیه.

۶-۸-۲- تهیه پلان کلی استقرار واحدهای مختلف تصفیه، راههای دسترسی، محوطه های سیز و ساختمان های جنبی تصفیه خانه.

۶-۸-۳- تهیه پروفیل هیدرولیکی جریان فاضلاب در تصفیه خانه برای شرایط متوسط، حداکثر جریان و حداقل جریان.

۶-۸-۴- تهیه مقاطع کلی واحدهای تصفیه خانه.

۶-۸-۵- تهیه پلان کلی خطوط جریان، برگشت جریان بین واحدها.

۶-۸-۶- تهیه پلان کلی شبکه توزیع انرژی برق و پست های ترانسفورماتور در محوطه تصفیه خانه.

۶-۹- نحوه استفاده از فاضلاب تصفیه شده

برای استفاده از فاضلاب تصفیه شده نحوه انتقال از جمله مباحث مهم می باشد. زیرا اولاً نقطه تولید (محل تصفیه خانه) ثابت است، ثانیاً مصرف کنندگان ممکن است در مناطق مختلف حوضه واقع شده باشند و ثالثاً انتقال فاضلاب تصفیه شده با توجه به جنبه های بهداشتی نیازمند بررسی های دقیق و در نظر گرفتن الزامات مربوط به آن است. بنابراین در این بخش، با در نظر گرفتن مباحث یاد شده نحوه انتقال فاضلاب تصفیه شده از محل تصفیه خانه تا محل مصرف باید بررسی شود.

- بررسی تعیین نحوه تامین نیاز مصرف کنندگان شامل: تامین مستقیم، تامین غیر مستقیم
- نحوه انتقال فاضلاب تصفیه شده از محل تصفیه خانه به مصرف کنندگان
- بررسی شبکه های انسان ساخت موجود و امکان استفاده از آن ها یا لزوم طراحی و ساخت شبکه (های) جدید، شامل: کانال های انتقال، خطوط لوله
- بررسی امکانات موجود دفع فاضلاب به منابع آب و خاک موجود
- بررسی مسیل ها و آبراهه های طبیعی موجود و امکان استفاده از آن ها برای انتقال فاضلاب تصفیه شده به مصرف کنندگان مختلف

۶-۱۰- بررسی جنبه های زیست محیطی و بهداشتی انتقال فاضلاب تصفیه شده از محل تصفیه خانه به مصرف کنندگان (مطابق بند ۹)

۶-۱۱- تدوین برنامه مدیریت استفاده از فاضلاب تصفیه شده

در این قسمت نتایج حاصل از کلیه مطالعات مراحل قبل جمع بندی و در نهایت به صورت یک برنامه اجرایی ارائه می شود.

این بخش شامل موارد زیر می باشد:



- نهایی کردن مصارف بالفعل و بالقوه فاضلاب تصفیه شده

• تعیین نیاز آبی هر یک از مصرف کنندگان نهایی

• تعیین الزامات و ویژگی های هر یک از مصرف کنندگان نهایی

- اولویت‌بندی مصرف کنندگان متناسب با مشخصات فاضلاب تصفیه شده، قابلیت‌های فنی سامانه تصفیه و سامانه انتقال فاضلاب تصفیه شده و الزامات مصرف کنندگان
- تنظیم بیلان مصارف تصفیه‌خانه برای مصرف کنندگان مختلف
- برنامه‌ریزی تخصیص
- زمان‌بندی نوسان‌های تولید فاضلاب تصفیه شده در طول دوره طرح
- زمان‌بندی نحوه استفاده از فاضلاب تصفیه شده و نوسان‌های نیازهای مصرف کنندگان فاضلاب تصفیه شده در طول دوره طرح
- تنظیم تطبیقی زمان‌بندی نوسان‌های تولید و مصارف فاضلاب تصفیه شده
- تعیین محل تحويل فاضلاب تصفیه شده
- تعیین زمان و دوره تحويل فاضلاب تصفیه شده
- تدوین ملاحظات ویژه و جنبه‌های بهداشتی و زیست محیطی برای گروه‌های مختلف مصارف نهایی شده
- تعیین تمهیدات سازه‌ای و غیر سازه‌ای در تصفیه‌خانه و خط انتقال جهت مقابله شرایط اضطراری شامل: چگونگی شناسایی شرایط اضطراری شامل: شوک‌های هیدرولیکی، شوک‌های بار آلی و مواد سمی، از کار افتادن واحدهای تصفیه، حوادث طبیعی، و سایر موارد احتمالی، آثار وقوع شرایط اضطراری بر کمیت و کیفیت فاضلاب تصفیه شده تولیدی و فرایند استفاده از فاضلاب تصفیه شده، و تمهیدات مقابله و مدیریت شرایط اضطراری.

۶-۱۲- اقتصاد استفاده از فاضلاب تصفیه شده

- هزینه‌های تامین کننده آب شامل: هزینه تمام شده تامین آب، قیمت فروش آب، موازنۀ اقتصادی فروش آب.
- هزینه‌های تمام شده تصفیه و انتقال فاضلاب تصفیه شده برای استفاده
- هزینه‌های مصرف کننده شامل: قیمت خرید آب، هزینه تاسیسات مورد نیاز برای بهره‌برداری
- تحلیل مالی استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای تامین کننده و مصرف کننده.



۷- برآورد مقدماتی هزینه طرح

برآورد هزینه طرح براساس برآورد مقدماتی مقادیر کار و فهرست‌های پایه، ضرایب تعديل، بالاسری، ضرایب منطقه‌ای، صعوبت، مابه التفاوت مصالح و قیمت‌های روز لوله و تجهیزات انجام می‌گیرد. در این برآورد بحسب مسایل و مشکلات اجرایی (وضعیت خاک، آب‌های زیرزمینی، فواصل حمل مصالح) قیمت واحد کارها به صورت مقطع تقویم شده و با توجه به مقدار آن کل هزینه‌ها به‌شرح زیر تقویم می‌گردد.

۱- برآورد مقدماتی هزینه تهیه و نصب یک متر لوله فاضلاب در قطرهای مورد نیاز طرح، شامل: کلیه عملیات خاکی، تخریب و روسازی، تهیه و حمل و نصب لوله، بسترسازی و پی‌سازی و آبکشی آن.

۲- برآورد مقدماتی هزینه هر واحد آدمرو با توجه به نقشه‌های مختلف به کار رفته در طرح و عمق متوسط مورد لزوم برای هر نقشه آدمرو.

۳- برآورد مقدماتی هزینه اتصال منازل.

۴- تنظیم جدول برآورد مقادیر و هزینه احداث خط انتقال و شبکه با توجه به متراز طول لوله در هر قطر و نقشه آدمروها و اتصالات منازل.

۵- برآورد مقدماتی هزینه تلمبه‌خانه‌ها به‌صورت مجزا و به‌طور کلی برای قسمت ساختمانی، تجهیزات برقی و مکانیکی برای هر واحد تلمبه‌خانه.

۶- برآورد مقدماتی هزینه تصفیه‌خانه‌ها به تفکیک واحدها و به‌صورت مجزا برای کارهای ساختمانی و تجهیزاتی.

۷- برآورد مقدماتی هزینه‌های ساختمان‌های جنبی، محوطه سازی، لوله‌کشی‌ها، روشنایی، ارتباطات به صورت تفکیکی برای تصفیه‌خانه‌ها.

۸- تنظیم جدول برآورد مقدماتی هزینه طرح به‌صورت کلی به تفکیک شبکه‌های فرعی، خطوط اصلی، تلمبه‌خانه‌ها، خط انتقال و تصفیه‌خانه‌ها.



۸- نیروی انسانی مورد نیاز

- پس از بررسی گزینه‌های مختلف و انتخاب گزینه برتر طرح‌های فاضلاب، نیروی انسانی مورد نیاز جهت بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات پیشنهادی با درنظر گرفتن موارد زیر تعیین می‌گردد،
- نیروی انسانی لازم برای انجام شستشوی شبکه فاضلاب، بازدید از آدمروها و مرمت آن‌ها،
- نیروی انسانی مربوط به حفاظت از تاسیسات (نگهبان‌های ۳ شیفت در صورت لزوم)،
- نیروی انسانی مربوط به بهره‌برداری، بازدیدها و سرویس‌های روزانه تاسیسات برقی و مکانیکی برای تلمبه‌خانه‌ها و تصفیه‌خانه‌ها،
- نیروی انسانی تعمیرات تاسیسات برقی، مکانیکی و سیویل و همچنین تعمیرات ماشین‌آلات بهره‌برداری،
- نیروی انسانی مدیریت، اداری، حمل و نقل و رانندگان ماشین‌آلات سنگین،
- در تعیین نیروی انسانی باید امکان ادغام وظایف هریک از گروه‌ها در صورت کوچک‌بودن تاسیسات برای انتخاب حداقل افراد بهره‌برداری پیشنهاد شود. همچنین پیشنهاد در جهت استفاده از تیم‌های موجود در محل برای استفاده نیمه‌وقت ارایه شود،
- بعد از تعیین افراد موردنظر باید روابط آن‌ها از نظر مدیریتی و تشکیلاتی نیز تعریف و به صورت نمودار تشکیلاتی ارایه شود.



۹- ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح

۹-۱- جمع‌آوری اطلاعات، آمار، نقشه‌ها و بررسی آن‌ها

- ۱-۱-۹- مطالعه قوانین و مقررات و ضوابط زیست‌محیطی موجود و مرتبط با موضوع در کشور
- ۲-۱-۹- جمع‌آوری آمار، اطلاعات، نقشه‌ها و گزارش‌های موجود زیست‌محیطی در ارتباط با موضوع طرح و بررسی آن‌ها
- ۳-۱-۹- تعیین نواقص موجود در آمار، اطلاعات، نقشه‌ها و گزارش‌ها برای انجام مطالعات موجود موردنیاز زیست‌محیطی طرح.

۹-۲- بررسی ویژگی‌ها و مشخصات گزینه‌های طرح

- ۱-۲-۹- تهییه خلاصه‌ای از موقعیت و گزینه‌های مکانی طرح فاضلاب شامل شبکه جمع‌آوری، تلمبه‌خانه‌ها، خطوط انتقال، فرآیند تصفیه، محل دفع فاضلاب و محل دفع لجن
- ۲-۲-۹- تهییه خلاصه‌ای شامل اطلاعات عمومی در مورد سازه‌ها، تجهیزات، نحوه اجرا در مورد طرح موردنظر
- ۳-۲-۹- تهییه برآورد کلی اجزای عملیات اجرایی شامل منابع قرضه (شن، ماسه و خاک)، ماشین‌آلات اجرایی طرح، مصالح، تسهیلات جنبی و نیروی انسانی لازم.

۹-۳- تعیین محدوده تاثیرگذاری و تاثیرپذیری

- ۱-۳-۹- تعیین محدوده تاثیرگذاری طرح بر محیط زیست برای هریک از اجزای اصلی طرح
- ۲-۳-۹- تعیین محدوده تاثیرگذاری طرح از محیط زیست برای هریک از اجزای اصلی طرح

۹-۴- شناسایی وضع موجود محیط زیست

در این بخش به طور خلاصه عوامل فیزیکی، شیمیایی، زیست شناختی و اکولوژیکی محدوده اجرای طرح مشخص می‌شود (با توجه به آنکه بخش‌های عده‌ان در مطالعات طرح انجام شده است در این قسمت به طور اختصار نتایج آن ذکر می‌شود)

- ۱-۴-۹- محیط فیزیکی و شیمیایی
 - اقلیم منطقه و کلیماتولوژی
 - زمین‌شناسی و خاک‌شناسی
 - هیدرولوژی و هیدرولوژی
 - سیل‌خیزی و فرسایش خاک.

۹-۵- محیط زیست‌شناختی

- شناسایی جوامع گیاهی، جانوری و اکوسامانه‌های خشکی و آبی
- شناسایی و بررسی گونه‌های نادر، مهاجر در معرض انقراض
- شناسایی و بررسی شاخص‌های بوم‌شناختی تاثیرپذیر از طرح



۹-۵- تعیین پیامدهای زیست محیطی طرح و گزینه‌های آن در هریک از مراحل اجرا و بهره‌برداری

- ۱-۵-۹ تفکیک آثار زیست محیطی هریک از اجزای اصلی طرح شامل شبکه جمع‌آوری فاضلاب، تلمبه‌خانه، انتقال فاضلاب، تصفیه فاضلاب، دفع فاضلاب تصفیه شده و دفع لجن و آب‌های سطحی برای دوره‌های اجرا و بهره‌برداری
- ۲-۵-۹ ارزیابی پیامدهای کمی و کیفی آن
- ۳-۵-۹ تعیین نوع آثار زیست محیطی شامل آثار مثبت یا منفی، آثار مستقیم و غیرمستقیم، آثار تجمعی، اجتناب‌ناپذیر، برگشت‌ناپذیر و جبران‌ناپذیر
- ۴-۵-۹ تعیین آثار بهداشتی بر عوامل بهره‌بردار و ساکنان اطراف.

۶-۹- ارزیابی زیست محیطی گزینه‌های پیشنهادی

- ۱-۶-۹ ارزیابی وضعیت منطقه در غیاب طرح
- ۲-۶-۹ ارزیابی زیست محیطی گزینه‌های مختلف
- ۳-۶-۹ ارزیابی آثار بهداشتی
- ۴-۶-۹ ارزیابی سود و هزینه

۷-۹- روش‌های کاهش آثار زیست محیطی

- برسی روش‌های مختلف کاهش آثار بر عوامل زیست محیطی و بهداشتی شامل منابع آب و اکوسیستمی، هوا، صدا، منابع خاک و اکوسیستم‌های خشکی، منابع اقتصادی و اجتماعی و بهداشت عمومی.
- برآورد هزینه‌های مربوط.

-۱-۷-۹ تعیین و برنامه‌ریزی پایش‌ها و کنترل‌های مورد نیاز برای استفاده مجدد از فاضلاب و لجن تولیدی پایش‌های مورد نیاز شامل: پایش کمیت و کیفیت فاضلاب کنندگان، پایش عملکرد واحدهای تصفیه، پایش کمیت و کیفیت فاضلاب تصفیه شده، پایش‌های ویژه مصرف کنندگان، پایش خاک (برای مصارف تقدیم مصنوعی و آبیاری)، پایش کمیت و کیفیت محصول (برای مصارف آبیاری و صنعت)، پایش بیماری‌های مرتبط با آب (برای مصارف آبیاری، تفرج، صنعت و شهری)، پایش محیط زیست (برای کاربری‌های محیط زیست، تفرج و تقدیم مصنوعی)، پایش منابع آبی (برای مصارف محیط زیست، تقدیم مصنوعی، آبیاری، تفرج و مصارفی که انتقال غیر مستقیم فاضلاب تصفیه شده دارند)

-۲-۷-۹ ارایه برنامه آموزش و آگاهی‌رسانی برای استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده و لجن تولیدی شامل: آموزش بهره‌برداران، آموزش مصرف کنندگان، برنامه‌های آگاهی‌رسانی عمومی به ویژه برای بخش‌های مربوط، و نحوه ایجاد انگیزه در بخش‌های مربوط و جلب مشارکت‌های مردمی

-۳-۷-۹ تدوین ساختار سازمانی برای اجرای برنامه مدیریت استفاده از فاضلاب تصفیه شده^۱ شامل: طراحی و پیشنهاد ساختار سازمانی مورد نیاز برای استفاده از فاضلاب تصفیه شده و نحوه گردش کاری، تعیین نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای

۱- ساختار سازمانی باید برای کلیه بخش‌های برنامه مدیریت استفاده از فاضلاب تصفیه شده از جمله بخش پایش و کنترل‌های مورد نیاز تهیه شود.

برنامه مدیریت استفاده از فاضلاب تصفیه شده، مشخص نمودن نهادهای مجری و شرح وظایف مربوط به آن در اجرای برنامه مدیریت استفاده از فاضلاب تصفیه شده، تعیین نهادهای ناظر و شرح وظایف مربوط به آن در اجرای برنامه مدیریت استفاده از فاضلاب تصفیه شده



۱۰- ارزیابی آثار اجتماعی طرح

۱۰-۱- مطالعات اجتماعی طرح

۱۰-۱-۱- بررسی جمعیت منطقه اجرای طرح

۱۰-۱-۱-۱- ساخت جمعیت^۱

۱۰-۱-۱-۲- تعداد اجتماعات^۲

۱۰-۱-۲- بررسی نهادهای اجتماعی - سیاسی

۱۰-۱-۲-۱- بررسی مراکز حساس خدماتی و اجتماعی^۳

۱۰-۱-۲-۲- بررسی هماهنگی سازمان‌ها و نهادها

۱۰-۱-۳- بررسی وضعیت اقتصادی - اجتماعی منطقه

۱۰-۱-۳-۱- نوع معیشت^۴

۱۰-۱-۳-۲- منابع معیشتی^۵

۱۰-۱-۳-۳- اشکال مختلف فعالیت‌ها^۶

۱۰-۱-۳-۴- بررسی وضعیت درآمد

۱۰-۱-۴- بررسی نظام فرهنگی منطقه و میزان پذیرش اجتماعی طرح

۱۰-۱-۴-۱- بررسی طرز تلقی‌ها و گرایش‌های اجتماعی مردم^۷

۱۰-۱-۴-۲- بررسی سطح آگاهی مردم^۸

۱۰-۱-۴-۳- بررسی میزان آمادگی و همکاری مردم

۱۰-۱-۵- بررسی مشارکت مردم در اجرای طرح

۱۰-۱-۵-۱- بررسی روحیه مشارکت جویی مردم

۱۰-۱-۵-۲- شناسایی سازمان‌ها و نهادهای تسهیل‌کننده و مرتبط با مشارکت در محدوده طرح

۱۰-۱-۵-۳- تحلیل هزینه - فایده اجتماعی و اقتصادی مشارکت مردم در اجرای طرح.

۱۰-۱-۵-۴- بررسی و ارزیابی مشارکت مردم در طرح

۱- عبارت است از بررسی جوانی و پیری جمعیت، تحرکات جمیعتی، نسبت جمعیت فعل به غیر فعل.

۲- گروه‌های اجتماعی که در قالب قوم، قبیله، طایفه و یک وجه ممیزه اجتماعی دیگری در نظام اجتماعی شناخته شده‌اند.

۳- عبارت است از مراکز دولتی، مذهبی، عمومی و ... که به نحوی در جریان طرح متاثر شده و این تأثیر مواعنی را برای اجرای طرح ایجاد می‌نماید مانند قبرستان‌ها، مساجد، آثار باستانی، مراکز حساس دولتی و مراکزی که به نحوی به وجود و شان و موقعیت آن‌ها حساس می‌باشند.

۴- بررسی معیشت جامعه مرتبط با اجرای طرح از بعد تنوع معیشت و معیشت غالب.

۵- منابع درآمدی

۶- مجموعه کارها و فعالیت‌هایی که غیر از معیشت غالب در نظام اجتماعی رایج است.

۷- اغلب جوامع بر اساس طرز تلقی‌ها و برداشت‌های خود نسبت به طرح قضاویت، همکاری و یا مخالفت می‌نمایند، این امر لزوماً برابر با واقعیت طرح نیست به عبارت دیگر طرح و برداشت مردم از آن می‌تواند با هم متفاوت باشد که در این صورت لازم است نسبت به این عدم انطباق اقدام گردد.

۸- بررسی صرف سطح آگاهی (وقوف) و سواد مردم که در صورت پایین بودن میزان آن، احتمال افزایش مخالفت در اجرای طرح بالا می‌رود.



- ۱۰-۵-۱-۱-۱۰-۵-بررسی و ارزیابی مشارکت مردم در نهادها و سازمانهای تسهیل کننده و مرتبط با مشارکت
 - ۱۰-۶-۱-۱-۱۰-۶-بررسی وضعیت اراضی منطقه اجرای طرح
 - ۱۰-۶-۱-۱-۱۰-۶-بررسی اجتماعی وضعیت کاربری اراضی از حیث طبقه و منزلت اجتماعی
 - ۱۰-۶-۱-۱-۱۰-۶-بررسی نوع کاربری اراضی
 - ۱۰-۷-۱-۱-۱۰-۷-ارزیابی تسهیل کننده ها و تهدید کننده های اجتماعی طرح
 - ۱۰-۸-۱-۱-۱۰-۸-بررسی هزینه های اختلال در سامان اجتماعی
- ۲-۱۰- مطالعات آثار اجتماعی طرح**
- ۱۰-۱-۲-۱-۱۰-۱-تعیین آثار اجرای طرح بر تغییرات مالکیت و کاربری اراضی
 - ۱۰-۲-۲-۱-۱۰-۲-فرصت های اقتصادی- اجتماعی منطقه اجرای طرح
 - ۱۰-۳-۲-۱-۱۰-۳-تعیین وضعیت اجتماعات و مردمی که در اثر اجرای طرح از نظر اجتماعی و اقتصادی منتفع یا متضرر می شوند
 - ۱۰-۴-۲-۱-۱۰-۴-تعیین میزان آگاهی اجتماعات از اجرای طرح
 - ۱۰-۵-۲-۱-۱۰-۵-تعیین میزان آگاهی اجتماعات از منافع طرح
 - ۱۰-۶-۲-۱-۱۰-۶-تعیین هزینه- فایده اجتماعی طرح
 - ۱۰-۷-۲-۱-۱۰-۷-تعیین کیفیت اختلالات در سامان اجتماعی^۹

۱- اجرای طرح در فرایند ذکر شده تاثیراتی از جمله تغییر در معيشت، کاربری اراضی، درآمدها، منزلت اجتماعی و غیره خواهد داشت. لذا لازم است اختلالات ناشی از هر گزینه انتخاب شده بررسی شود و تا حد امکان نسبت به راهکارهای پیشگیری از آن بررسی و اقدام شود.

۱۱- گزارش مرحله توجیهی

گزارش مرحله توجیهی حاوی نکات زیر است:

- گزارش به طور جامع تدوین شود و در آن کلیه نکاتی که در تصمیم‌گیری نسبت به اجرای طرح و انتخاب مناسب‌ترین گزینه موثر است تشریح گردد،
- گزارش باید شامل: خلاصه‌ای از کلیه مطالعات در مراحل مختلف جمع‌آوری اطلاعات و آمار، نقشه‌ها، آمارگیری‌ها، بررسی گزارش‌های مختلف در ارتباط با طرح، تحلیل اطلاعات، نمودارهای مربوط و مبانی فنی طرح باشد،
- گزینه‌های قابل مطالعه بررسی و تشریح شده و اجزای اصلی آن مشخص گردد،
- توضیحات لازم در مورد مقایسه گزینه‌ها و انتخاب مناسب‌ترین گزینه داده شود،
- نقشه‌های مقدماتی گزینه پیشنهادی با مقیاس مناسب ارایه گردد،
- نقشه‌های مقدماتی باید حاوی طرح کلی، جانمایی واحدها، وضعیت موجود، موقعیت محلی اجزای اصلی طرح و رقوم اصلی و سایر اطلاعات لازم باشد،
- برآورد هزینه طرح به تفکیک اجزای اصلی آن و هزینه یک مترمکعب فاضلاب تصفیه شده، شامل: هزینه‌های جمع‌آوری، انتقال، تصفیه و برآورد اقتصادی مرتبط با نحوه دفع و انتقال فاضلاب تصفیه شده مشخص شود،
- نوع مصالح مورد مصرف در طرح و مشخصات کلی آن و میزان تقریبی آن مشخص شود،
- نمودار تشکیلاتی، نیروی انسانی، حدود وظایف بخش‌های سازمان بهره‌برداری‌کننده ارایه شود،
- مقدار انرژی موردنیاز، مواد شیمیایی مورد مصرف، مساحت زمین برای تاسیسات مختلف که می‌باید تحصیل گردد و مجوزهای لازم تعیین شود،
- پیش‌نیازهای تهییه طرح اجرایی از قبیل آزمایش‌های مکانیک خاک، نقشه‌برداری‌ها و سایر آزمایش‌های تکمیلی معین شود،
- برنامه انجام مطالعات مرحله دوم (تهییه طرح اجرایی) با در نظر گرفتن اولویت‌بندی مناطق مختلف طرح از نظر اجرایی همراه با اعتبارات موردنیاز آن ارایه شود



خواننده گرامی

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افرون بر چهارصد عنوان نشریه تخصصی- فنی، در قالب آیین‌نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تألیف و ترجمه، تهییه و ابلاغ کرده است. نشریه پیوست در راستای موارد یاد شده تهییه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت‌های عمرانی به کار برده شود. فهرست نشریات منتشر شده در سال‌های اخیر در سایت اینترنتی قابل دستیابی می‌باشد. <http://tec.mpor.org.ir>

دفتر نظام فنی اجرایی



Islamic Republic of Iran
Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision

List of Services for Sewerage and Storm Water Projects "Feasibility Stage"

No. 435

Office of Deputy for Strategic Supervision

Bureau of Technical Execution System

<http://tec.mpor.org.ir>

Ministry of Energy

Bureau of Engineering Affairs and
Technical Standard for Water and
Wastewater

<http://seso.moe.org.ir>



این نشریه

با عنوان «فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی» شامل جمع‌آوری اطلاعات و بررسی و ارزیابی آن‌ها، مبانی کلی طرح و ضوابط طراحی، انتخاب سیستم جمع‌آوری، بررسی و ارزیابی گزینه‌های قابل مطالعه و انتخاب مناسب‌ترین گزینه، تهییه طرح مقدماتی همراه با برآورد مقدماتی هزینه و نیروی انسانی طرح و ارایه گزارش می‌باشد همچنین در این فهرست آثار زیست محیطی و اجتماعی طرح منظور شده است.

